

仕 様 書

1 品名及び数量

ボイル室排風機 1式

2 形状、規格等

(1) 排風機

ア 電源：200V

イ 定格容量：5.5kw

ウ 材質：本体 SPHC、インペラ SPFH590,SS400、主軸 S45C その他メーカー標準

エ 特殊仕様：ドレン抜き、防振スプリング、軸受注油配管

オ 能力：6000 m³/h×1450Pa

(2) ダクト

ア 材質：SUS304

イ 工法：共板工法（内面シール処理を施すこと）

ウ 特殊仕様：ドレン抜きを設けること

(3) 形状について

別紙図面のとおり

(4) その他

ア 当該機器一式の製作前には、あらかじめ機器の構造及び設置状況（電源や周辺機器等との整合性など）を確認すること。

イ 既存の設置個所に組み込んで正常に稼働できるものであること。

ウ 機器や部品はすべて新品とすること。

エ 既存機器の取り外し・引き取りは、受注者が行うこと。

オ 本体及び付属品の搬入から組立て、機器の据付調整に至るまですべて受注者が行うこと。

カ 施工後は試運転調整を行い、正常な動作を確認すること。

キ 機器使用者に操作方法等の説明を確実に行うこと。

ク 施工日時は市場運営に影響がないよう、本市と協議して決定すること。

3 納入期限

令和8年2月28日（土）

4 納入設置場所

広島市西区草津港一丁目11番1号

広島市中央卸売市場食肉市場本館棟3階脱臭装置室

電話：082-279-2911（担当：久保）

5 検査

納入にあたっては良好な状態で納品し、本市担当者の検査を受けること。


検査の結果、不良箇所があった場合は、直ちに部品交換等により良好な状態にすること。

6 保証期間


保証期間は、原則として本品検査受領後1年間とする。ただし、受注者の責めに属する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無料で修理又は良品と取替えを行うものとする。

7 その他


本仕様書に関し疑義が生じたとき、または本仕様書に定めのない事項について、本市職員と協議のうえ決定するものとする。

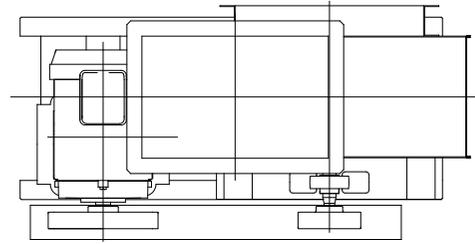


平面図

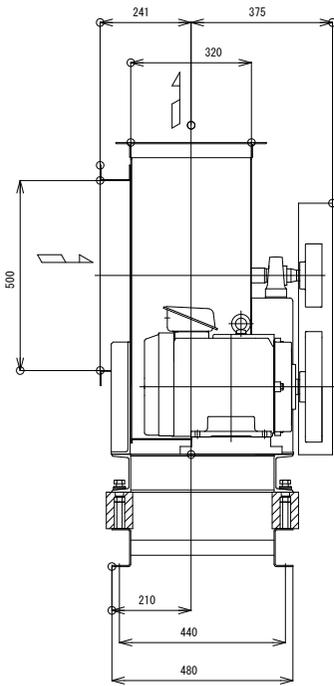

側面図

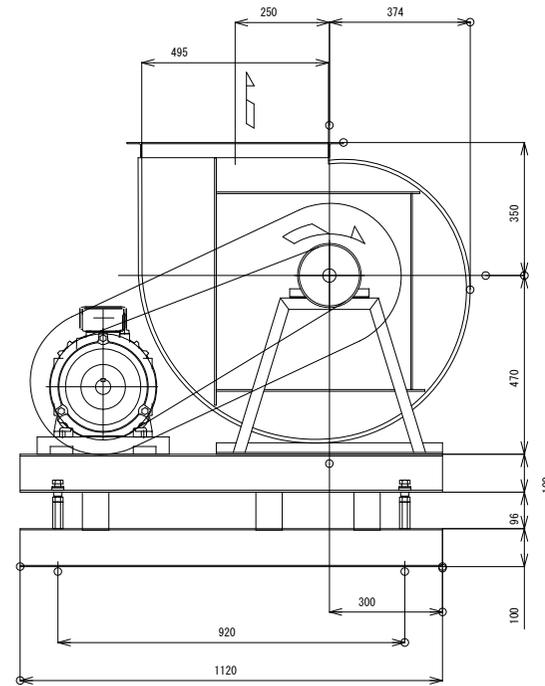

側面図

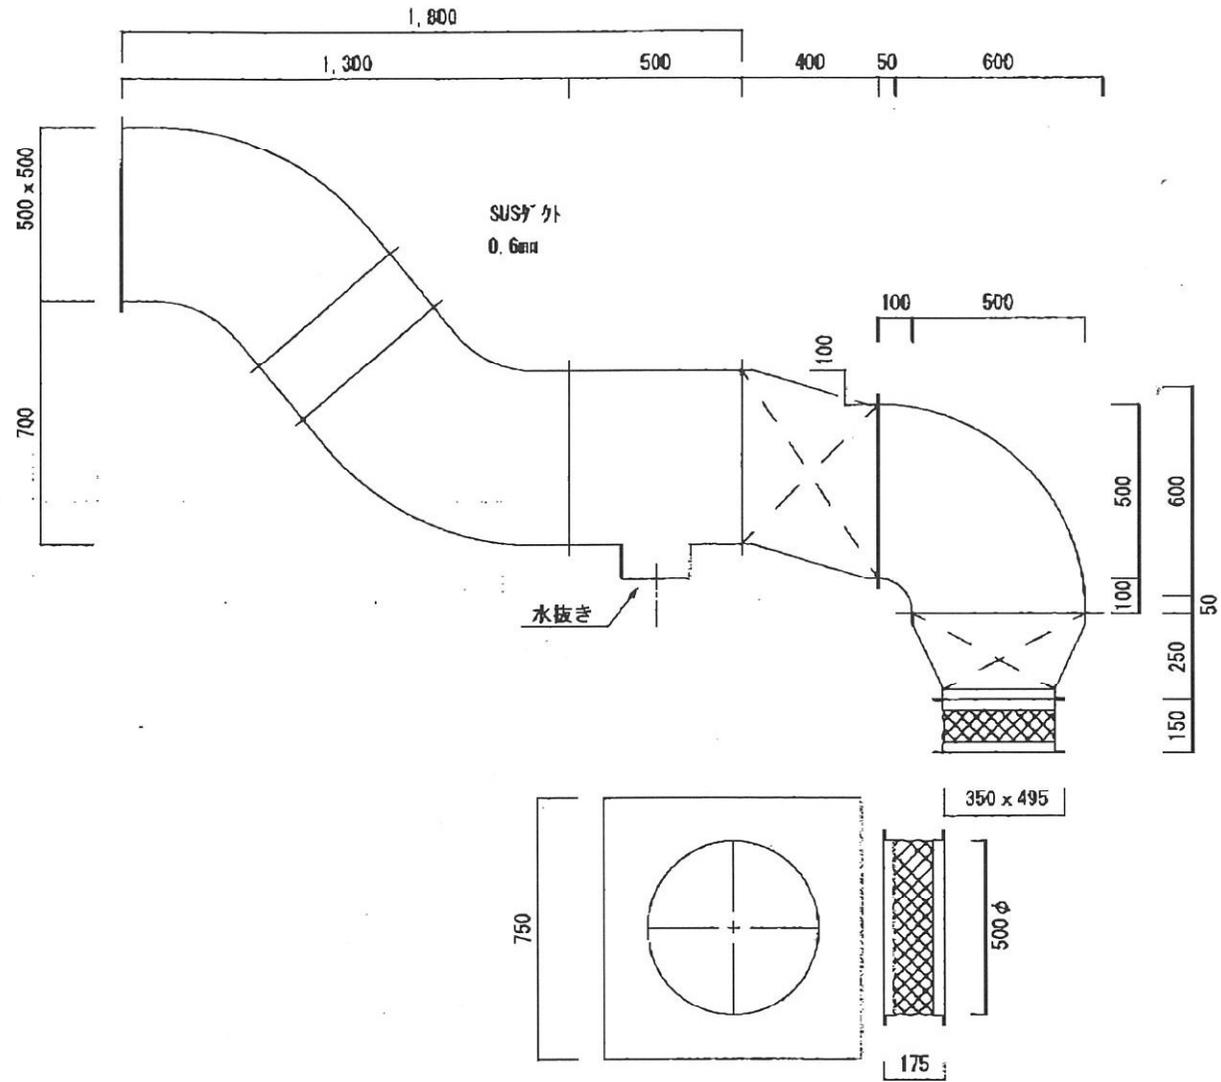

ダクト図 (参考)

※現場調査の上、手配すること
(500×500×約4m+変形+キャンバス継手×2)