

委 託 設 計 書

安佐南区維持管理課

設 計	検 算	検 算	照 合	課長補佐	課 長
-----	-----	-----	-----	------	-----

第 号									
令和 8 年度	一般・特別 会 計	款 土 木 費	項 公 園 墓 園 費	目 公園墓園維持費	所属 安佐南区維持管理課	設計 R7.12	提出 R7.12	直営 請負	一般競争入札 随意契約
委託金額		業務名			履行場所		委託期間 日間		
金 円		安佐南区内公園照明灯その他修繕(単価契約)			安佐南区内一円		契約締結の日から令和9年3月31日まで		
施行理由									
本業務は、安佐南区内の公園照明灯が故障したとき、公園の安全を図るため、直ちに修繕を行うものである。									
設計概要									
記 別 紙 内 記 書 の と お り					修繕料 円 公園墓園維持費 円				

金	安佐南区内公園照明灯その他修繕(単価契約)
---	-----------------------

経費込み単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1	LEDランプ取替	LDS8N-G/G相当品	清掃含	個	1.00			
2	電球型LEDランプ取替	E26電球タイプ LDA5LDGSZ4相当品	清掃含	個	1.00			
3	電球型LEDランプ取替	E26電球タイプ LDA7LDGSZ6相当品	清掃含	個	1.00			
4	LEDランプ取替	LDM20SS・N/10/10相当品	清掃含	個	1.00			
5	LEDランプ取替	LDL40S・N/14/26相当品	清掃含	個	1.00			
6	自動点滅器受け台取替	BCL215相当品		個	1.00			
7	自動点滅器受け台取替	CL215相当品		個	1.00			
8	自動点滅器受け台取替	EE8937H相当品		個	1.00			
9	自動点滅器取替	100V3A		個	1.00			
10	自動点滅器取替	100V6A		個	1.00			
11	自動点滅器取替	200V6A		個	1.00			
12	自動点滅器取替	200V10A		個	1.00			
13	自動点滅器取替	プラグイン式100V3A		個	1.00			
14	自動点滅器取替	プラグイン式100V6A		個	1.00			
15	自動点滅器取替	プラグイン式200V6A		個	1.00			

広島市

経費込み単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
16	自動点滅器取替	プラグイン式200V10A		個	1.00			
17	自動点滅器取替	埋込式100V(一式)		個	1.00			
18	自動点滅器取替	埋込式200V(一式)		個	1.00			
19	安定器カバー取替	鋼管		個	1.00			
20	ソーラータイムスイッチ取替	TB251101N相当品		個	1.00			
21	タイムスイッチ取替	TB15601K相当品		個	1.00			
22	タイムスイッチ取替	TB4203K相当品		個	1.00			
23	公園灯点検調整	高所作業車有		回	5.00			
24	タイマー・スイッチ等点検調整	高所作業車無		回	1.00			
25	積算電力計読取窓枠取替	PMY1010K3P1~P3相当品		枚	1.00			
26	電線ヒューズ取替	つめ付きヒューズ 250V 10A相当品		個	1.00			
27	ブレーカー取替	ELB 2P-1E 40A相当品		個	1.00			
28	リレー取替	DC24V LY-2		組	1.00			
29	マグネットスイッチ取替	S-N20相当品		個	1.00			
30	警報ランプ付きブザー取替	EA5501		個	1.00			

金	安佐南区内公園照明灯その他修繕(単価契約)
---	-----------------------

経費抜き単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1 LEDランプ取替	LDS8N-G/G相当品	清掃含	個	1.00			
2 電球型LEDランプ取替	E26電球タイプ LDA5LDGSZ4相当品	清掃含	個	1.00			
3 電球型LEDランプ取替	E26電球タイプ LDA7LDGSZ6相当品	清掃含	個	1.00			
4 LEDランプ取替	LDM20SS・N/10/10相当品	清掃含	個	1.00			
5 LEDランプ取替	LDL40S・N/14/26相当品	清掃含	個	1.00			
6 自動点滅器受け台取替	BCL215相当品		個	1.00			
7 自動点滅器受け台取替	CL215相当品		個	1.00			
8 自動点滅器受け台取替	EE8937H相当品		個	1.00			
9 自動点滅器取替	100V3A		個	1.00			
10 自動点滅器取替	100V6A		個	1.00			
11 自動点滅器取替	200V6A		個	1.00			
12 自動点滅器取替	200V10A		個	1.00			
13 自動点滅器取替	プラグイン式100V3A		個	1.00			
14 自動点滅器取替	プラグイン式100V6A		個	1.00			
15 自動点滅器取替	プラグイン式200V6A		個	1.00			

広島市

経費抜き単価

工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
16 自動点滅器取替	プラグイン式200V10A		個	1.00			
17 自動点滅器取替	埋込式100V(一式)		個	1.00			
18 自動点滅器取替	埋込式200V(一式)		個	1.00			
19 安定器カバー取替	鋼管		個	1.00			
20 ソーラータイムスイッチ取替	TB251101N相当品		個	1.00			
21 タイムスイッチ取替	TB15601K相当品		個	1.00			
22 タイムスイッチ取替	TB4203K相当品		個	1.00			
23 公園灯点検調整	高所作業車有		回	5.00			
24 タイマー・スイッチ等点検調整	高所作業車無		回	1.00			
25 積算電力計読取窓枠取替	PMY1010K3P1~P3相当品		枚	1.00			
26 電線ヒューズ取替	つめ付きヒューズ 250V 10A相当品		個	1.00			
27 ブレーカー取替	ELB 2P-1E 40A相当品		個	1.00			
28 リレー取替	DC24V LY-2		組	1.00			
29 マグネットスイッチ取替	S-N20相当品		個	1.00			
30 警報ランプ付きボタン取替	EA5501		個	1.00			


仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8 年 1 月改訂（平成 2 3 年 1 月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特記仕様書

- 1 本特記仕様書は、安佐南区内公園照明灯その他修繕（単価契約）（以下「修繕」という。）に適用する。
- 2 修繕の実施
 - (1) 受注者は、発注者の指示に基づき、履行期限内に作業を完了させるものとする。
 - (2) 本修繕の実施にあたっては、電気通信設備工事共通仕様書及び電気設備工事標準図（広島市設備課発行）等に準拠して作業を行うこと。
- 3 本修繕に使用する電気用品は、電気用品安全法に規定する PSE マーク等の表示があり、新品のものとする。
- 4 本修繕の実施にあたっては、電気工事施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者（電気工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）として配置すること。
また、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）に従業員に配置すること。
- 5 報告事項
 - (1) 受注者は、本修繕に従事する現場責任者及び資格者を契約後直ちに所定の様式により報告すること。また、現場責任者及び資格者に変更があった場合も同様とする。
 - (2) 受注者は、毎月の修繕完了後速やかに、所定の実施報告書に作業写真を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。
- 6 安全対策
修繕の実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備員、安全施設等を配置し、一般交通及び歩行者等の通行の妨げにならないよう、十分な注意を払い実施すること。
- 7 灯具、ランプ及び安定器等の取替えにより中国電力㈱との契約種別等に変更がある場合は、受注者において変更手続きを行うものとする。
なお、契約変更手続きを行った場合、電気使用申込書又は変更契約書の写しを発注者に提出すること。
- 8 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

安佐南区内公園照明灯その他修繕(単価契約) 公園位置図(1/2)

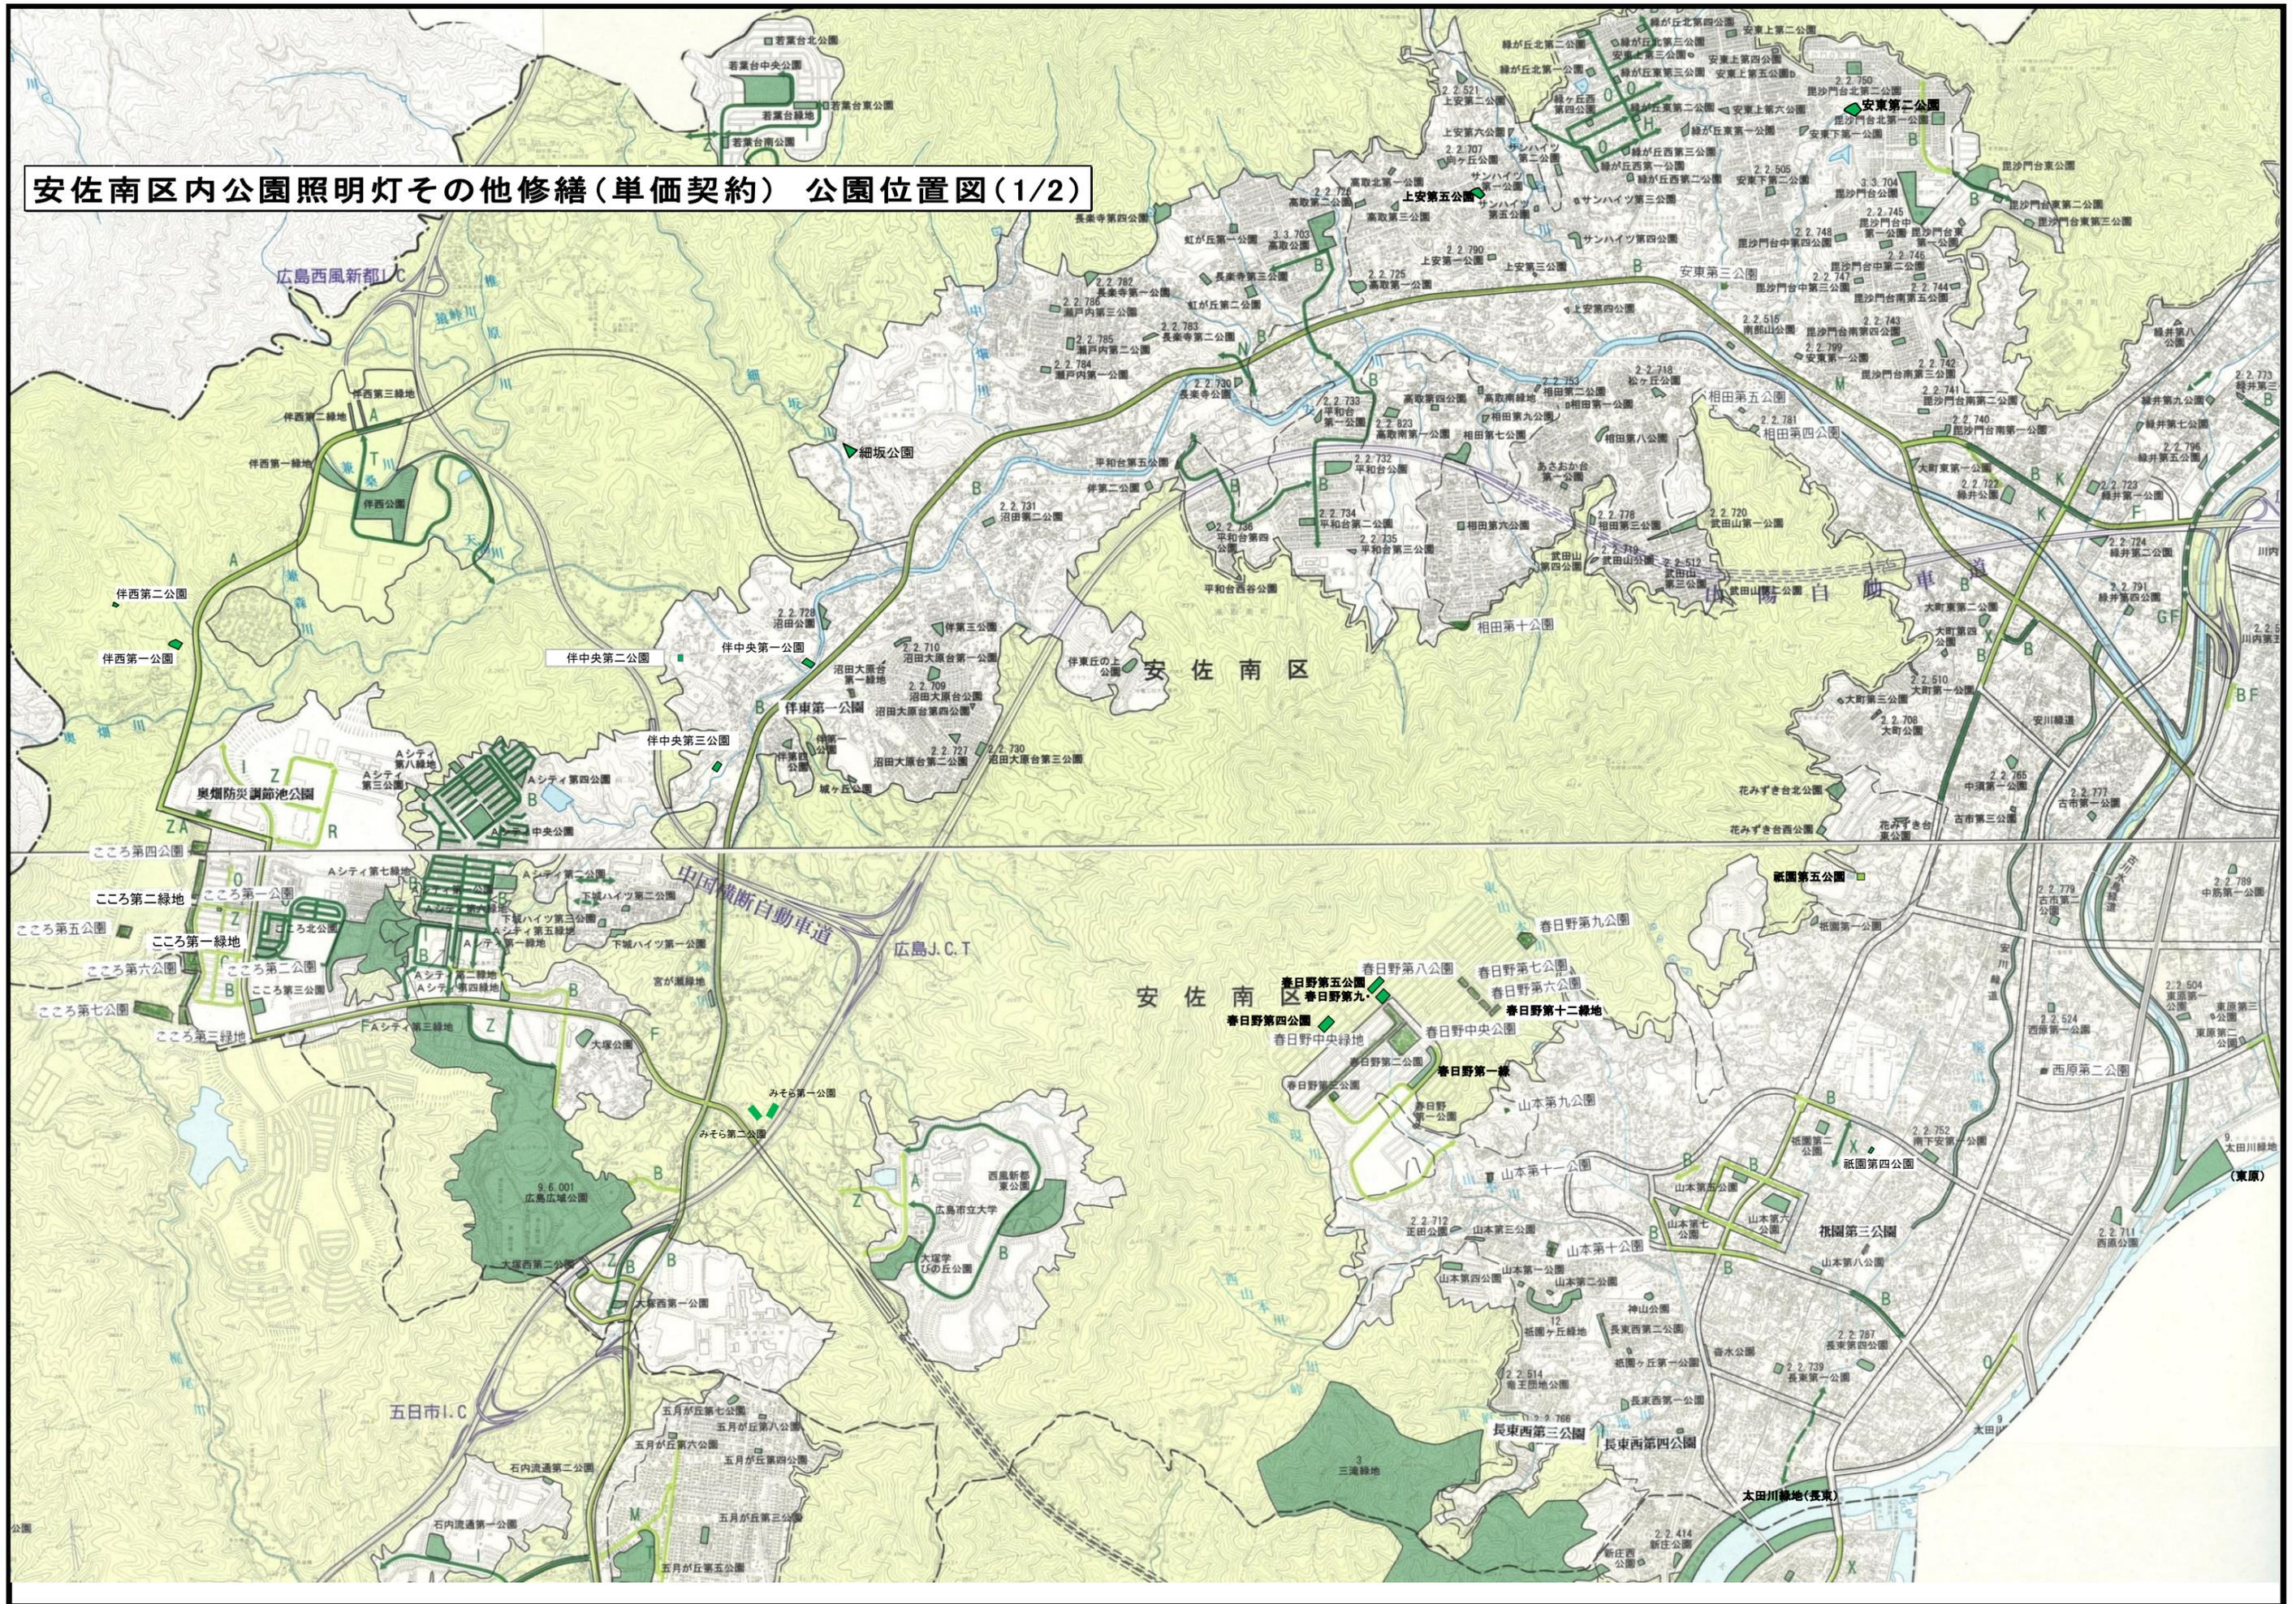

安佐南区内公園照明灯その他修繕(単価契約) 公園位置図(2/2)

