

仕 様 書

1 業 務 名

中央市場消防用設備等点検業務

2 業 務 場 所

西区草津港一丁目

3 委 託 期 間

契約締結の日から令和8年 3月10日まで

4 目 的

本業務は、中央市場の消防用設備等及び防火上必要な建築設備等の性能を維持し、常に安全かつ良好な状態を保ち、諸設備の耐久化を図るため点検を行うものである。

5 業 務 対 象 設 備

業務対象設備は、総合点検（機器点検含む）については別表1-1、機器点検については別表1-2のとおりとする。

6 業 務 の 内 容 等

- (1) 受注者は、消防法第17条の3の3に基づき、別表1-1の設備について総合点検（機器点検含む）を行う。また、別表1-2の設備について機器点検を行う。なお、点検時期は概ね次のとおりとする。

総合点検（機器点検含む）：7月～9月 機器点検：1月～3月

- (2) 受注者は、(1)に付随する次に示す軽微な整備を行う。

（軽微な整備） 必要に応じて下表に示す部品の取替え、調整等を行う。

保守用部品	電球、ヒューズ、ビス、ゴムパッキン、スイッチ、保護ガラス等、 保護タイヤ等
-------	--

- (3) 受注者は、別表2に示す消火器の取替えを行う。（支給品）

- (4) 受注者は、別表3の消火器台帳の修正を行う。

- (5) 受注者は、別表4に示す消火栓用ホースの耐圧性能点検を行う。

- (6) 受注者は、別図における点検対象施設について、自動火災報知設備の未警戒区域有無の調査を行う。

7 業 務 実 施 に 当 た っ て の 留 意 事 項

- (1) 受注者は、委託業務を履行するに当たっては、労働関係諸法その他関係諸法を遵守すると共に、法令上の全ての責任を負うものとする。

- (2) 受注者は、現場の整理整頓に務めると共に、事故防止に万全を期さなければならない。

- (3) 受注者は、業務を実施する上で必要がない施設等には、無断で立ち入ってはならない。

- (4) 受注者は、その責めに帰すべき理由により装置等をき損したときは受注者の責任において原状復旧しなければならない。

- (5) 業務の実施に当たっては、中央市場内の状況を含め発注者と事前に協議し、日時・

作業方法等を決定したうえで、実施体制、実施工程等の業務を適正に実施するために必要な事項を記載した委託業務実施計画書を発注者に提出して、承認を得ること。

- (6) 受注者は、業務の実施に当たっては、消防設備士又は消防設備点検資格者等の有資格者を従事させるものとする。
- (7) 本業務終了後、整備不良等により異常が発見された場合には、発注者と受注者との協議の上、必要な処置を施さなければならない。
- (8) 業務の実施に当たっては、原則として発注者の立ち会いのもとに行うものとする。
なお、発注者は一般財団法人広島県消防設備協会が行う消防用設備等の点検業務立会制度を利用する場合がある。
- (9) 消火器の取替作業について、取替えた消火器は、場内の指定する場所に保管するものとする。
- (10) 中央市場内は生鮮食料品等を取扱っており、必要に応じて、エプロン、ヘアキャップ、マスク、手袋、長靴など衛生面を考慮した服装を着用すること。

8 報告事項等

- (1) 受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の氏名等を通知するとともに、前項(6)の資格を証する書類の写しを提出するものとし、責任者又は従業員に変更があったときも、また同様とする。
- (2) 受注者は、点検後、総合点検（機器点検含む）、機器点検それぞれについて各施設ごとに委託業務実施報告書を提出し、履行確認のため発注者検査員による完了検査を受けるものとする。なお、委託業務実施報告書は、平成16年度消防庁告示第9号に定める点検実施報告書及び点検結果報告書とし、(財)日本消防設備安全センター発行の「消防用設備等点検実務必携」を準用して各施設ごとに作成すること。委託業務実施報告書の提出部数は、総合点検（機器点検含む）については3部(内2部は、西消防署への提出用)、機器点検については1部とする。
- (3) 受注者は、第6項(3)の取替え他に伴う第6項(4)により修正した消火器台帳を提出する。
- (4) 受注者は、点検後「消防用設備等点検済表示制度について」(平成8年4月消防予第61号消防庁予防課長通知)に基づいた消防用設備等点検済表示ラベル(損害賠償保険付)を貼付するものとする。
- (5) 受注者は、点検の結果不備事項がある場合は、その場所が確実にわかる平面図等で具体的な場所及び状況並びに是正措置の方法等を示す資料を提出すること。

9 費用の負担等

本業務を実施するために必要な機材類は、全て受注者の負担とする。

10 その他

業務の実施に当たり、この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については発注者と受注者とで協議のうえ決定するものとする。

設備名	機器名等	数量	単位	備考
消火器	粉末消火器 蓄圧 小型	648	本	総合点検時に別表2の本数を取替える。
	粉末消火器 蓄圧 大型	12	本	
	強化液消火器 蓄圧 小型	6	本	
	二酸化炭素消火器 7型	2	本	
消火栓設備 (屋内及び屋外)	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	79	台	
	起動用スイッチ	79	台	
	表示灯	79	台	
	表示盤	1	台	
	水源	1	式	
	呼水装置	1	式	
	ホース・ノズル	163	本	
	放水試験	1	式	
スプリンクラー設備	加圧送水装置	1	台	
	起動装置	1	台	
	ヘッド	2914	個	
	操作盤	1	台	
	流水検知装置	1	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	送水口	4	個	
	圧力スイッチ	1	個	
ハロゲン化物消火設備	消火剤貯蔵容器	8	本	容器数
	容器弁開放器 ガス圧式	3	個	
	起動用小容器	3	本	
	起動用操作箱	3	台	
	音響装置	1	台	
	連動盤 5回線以下	1	台	
	音声盤	1	式	
	表示盤	1	台	
	圧力スイッチ	1	個	
	不還弁	1	台	

	ダンパー	12	台	
	ヘッド	9	個	
	作動試験	1	式	
	放出試験 窒素ガス	1	式	
粉末消火設備	粉末タンク 操作部を含む	31	本	
	加圧用窒素容器	31	本	
	放出試験 窒素ガス	1	式	
自動火災報知設備	受信機 P 型 1 級 1 0 回線	5	面	
	2 0 回線	1	面	
	3 0 回線	2	面	
	5 0 回線	2	面	
	7 0 回線	1	面	
	9 0 回線	1	面	
	副受信機 1 0 0 回線	2	面	
	受信機 P 型 2 級 5 回線	4	個	
	差動式分布型感知器	35	個	
	差動式スポット型感知器	3203	個	
	定温式スポット型感知器	437	個	
	煙感知器	721	個	
	P 型 1 級発信機	130	台	
	P 型 2 級発信機	10	台	
	表示灯	3	個	
	音響装置	154	個	
	常用電源	15	か所	
	非常電源 蓄電池設備	15	か所	
非常警報設備	増幅器操作部 1 2 0 w	1	台	
	2 4 0 w	2	台	
	3 6 0 w	3	台	
	スピーカ	539	台	
	起動装置 押しボタン	5	個	
	常用電源	5	か所	
	非常電源	6	か所	
誘導灯及び誘導標識	誘導灯	236	台	
	誘導標識	35	枚	
消防用水	吸管投入口	7	基	
	標識	3	枚	
非常電源専用受電設備	低圧受電設備 ハロン消火設備	1	式	

配線	絶縁抵抗測定及び配線点検	63	か所	17棟分
防火扉・シャッター設備	防火扉	49	枚	
	ダンパー	10	個	
	煙感知器	84	個	
	熱感知器	3	個	
避難器具	避難はしご	1	台	
	緩降機	1	台	

※数量は参考とする。

設備名	機器名等	数量	単位	備考
消火器	粉末消火器 蓄圧 小型	642	本	
	粉末消火器 蓄圧 大型	12	本	
	強化液消火器 蓄圧 小型	6	本	
	二酸化炭素消火器 7型	2	本	
消火栓設備 (屋内及び屋外)	加圧送水装置	1	台	
	操作盤	1	台	
	消火栓	79	台	
	起動用スイッチ	79	台	
	表示灯	79	台	
	表示盤	1	台	
	水源	1	式	
	呼水装置	1	式	
	ホース・ノズル	163	本	
スプリンクラー設備	加圧送水装置	1	台	
	起動装置	1	台	
	ヘッド	2914	個	
	操作盤	1	台	
	流水検知装置	1	台	
	表示盤	1	台	
	呼水装置	1	式	
	送水口	4	個	
	圧カスイッチ	1	個	
ハロゲン化物消火設備	消火剤貯蔵容器	8	本	容器数
	容器弁開放器 ガス圧式	3	個	
	起動用小容器	3	本	
	起動用操作箱	3	台	
	音響装置	1	台	
	連動盤 5回線以下	1	台	
	音声盤	1	式	
	表示盤	1	台	
	圧カスイッチ	1	個	
	不還弁	1	台	
	ダンパー	12	台	

	ヘッド	9	個	
	作動試験	1	式	
粉末消火設備	粉末タンク 操作部を含む	31	本	
	加圧用窒素容器	31	本	
自動火災報知設備	受信機 P 型 1 級 1 0 回線	4	面	
	2 0 回線	1	面	
	3 0 回線	2	面	
	5 0 回線	2	面	
	7 0 回線	1	面	
	9 0 回線	1	面	
	副受信機 1 0 0 回線	2	面	
	受信機 P 型 2 級 5 回線	4	個	
	差動式分布型感知器	35	個	
	差動式スポット型感知器	3201	個	
	定温式スポット型感知器	413	個	
	煙感知器	721	個	
	P 型 1 級発信機	129	台	
	P 型 2 級発信機	10	台	
	表示灯	3	個	
	音響装置	153	個	
	常用電源	14	か所	
	非常電源 蓄電池設備	14	か所	
非常警報設備	増幅器操作部 1 2 0 w	1	台	
	2 4 0 w	2	台	
	3 6 0 w	3	台	
	スピーカ	538	台	
	起動装置 押しボタン	5	個	
	常用電源	5	か所	
	非常電源	6	か所	
誘導灯及び誘導標識	誘導灯	235	台	
	誘導標識	35	枚	
消防用水	吸管投入口	7	基	
	標識	3	枚	
非常電源専用受電設備	低圧受電設備 ハロン消火設備	1	式	
防火扉・シャッター設備	防火扉	49	枚	
	ダンパー	10	個	
	煙感知器	84	個	

	熱感知器	3	個	
避難器具	避難はしご	1	台	
	緩降機	1	台	

※数量は参考とする。

令和7年度 取替え対象消火器一覧（取替え消火器は支給品）

別表2

計32箇所

番号	棟別	設置場所	消火器種類				製造会社	型式番号	製造番号	製造年	
			A	C	D	E					
1	87	51:水産棟	1階	西伝票整理室	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	093444K	2019
2	92	56:水産棟	1階	東伝票整理室	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	520024K	2019
3	94	58:水産棟	1階	9通柱階段室	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	519916K	2019
4	96	60:水産棟	1階	3通柱海側	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	520041K	2019
5	100	64:水産棟	1階	110-111間	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	003277K	2019
6	102	66:水産棟	1階	8-9通柱北	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	0093433K	2019
7	124	88:水産棟	2階	121魚一	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	520025K	2019
8	125	89:水産棟	2階	121魚一	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	482105K	2019
9	148	112:水産棟	1階	140テウスイ	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	0482093K	2019
10	174	138:水産棟	1階	111イノクチ	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	520011K	2019
11	292	103:青果棟	1階	101構休憩室	10			蓄圧式	ミヤタ 26～26	215460K	2016
12	362	173:青果棟	1階	キュークル内東	10			蓄圧式	ミヤタ 26～26	215446K	2016
13	378	14:花き棟	1階	11通南中柱	10			蓄圧式	モリタ宮田28～5	103457K	2017
14	383	19:花き棟	1階	5通柱東側	10			蓄圧式	モリタ 28～5	0572156K	2017
15	386	22:花き棟	1階	西側階段	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	160586K	2019
16	411	47:花き棟	1階	花一前	10			蓄圧式	モリタ宮田28～5	208034K	2017
17	427	7:関連棟	1階	301-302	10			蓄圧式	モリタ 28～5	0572158K	2017
18	428	8:関連棟	1階	302中央通路	10			蓄圧式	モリタ 28～5	0572168K	2017
19	436	16:関連棟	1階	213-214	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	0520034K	2019
20	442	22:関連棟	1階	201-202	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	0520040K	2019
21	443	23:関連棟	1階	202中央通路	10			蓄圧式	ミヤタ 26～26	0466288K	2016
22	444	24:関連棟	1階	屋外通路	10			蓄圧式	ミヤタ 26～26	0466287K	2016
23	458	38:関連棟	2階	もみのき保育園	10			蓄圧式	モリタ 28～5	0572153K	2017
24	459	39:関連棟	2階	もみのき保育園	10			蓄圧式	モリタ 28～5	0572148K	2017
25	460	40:関連棟	2階	もみのき保育園	10			蓄圧式	モリタ 28～5	0572141K	2017
26	472	52:関連棟	2階	110(空)	10			蓄圧式	モリタ宮田29～7	0520035K	2019
27	490	70:関連棟	2階	209山豊	10			蓄圧式	モリタ 28～5	0572103K	2017
28	533	113:関連棟	2階	311(空)	10			蓄圧式	モリタ 28～5	0572043K	2017
29	542	1:水産冷蔵庫棟	1階	製水棟ポンプ室	10			蓄圧式	モリタ 26～26	215452K	2016
30	546	5:水産冷蔵庫棟	1階	冷蔵庫棟事務所	10			蓄圧式	モリタ 28～5	572030K	2017
31	556	15:水産冷蔵庫棟	P1階	冷蔵庫棟EV前	10			蓄圧式	モリタ 28～5	572162K	2017
32	565	24:水産冷蔵庫棟	1階	プラットフォームELV横	10			蓄圧式	モリタ 28～5	572152K	2017

※取替を行った消火器の「種類」「製造会社」「型式番号」「製造番号」「製造年」「最終機能点検年月」の修正を行う。

番号	棟別	設置場所		消火器種類				製造会社	型式番号	製造番号	製造年	最終機能点検年月
				A	C	D	E					
1	1	管理棟	1階	宿直室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060536K	2022
2	2	管理棟	1階	旧もみじ銀行(空)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	546251K	2020
3	3	管理棟	1階	旧もみじ銀行(空)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556877K	2020
4	4	管理棟	1階	旧もみじ銀行(空)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556864K	2020
5	5	管理棟	1階	旧もみじ銀行(空)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556866K	2020
6	6	管理棟	1階	旧もみじ銀行(空)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562834K	2020
7	7	管理棟	1階	ファミリーマート内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	208391	2023
8	8	管理棟	1階	ファミリーマート内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072357	2023
9	9	管理棟	1階	ファミリーマート事務所内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072235	2023
10	10	管理棟	2階	分電盤横(南)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168395	2023
11	11	管理棟	2階	事務所内通路側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0590859K	2020
12	12	管理棟	2階	事務所内中央	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556833K	2020
13	13	管理棟	2階	事務所内北出入口	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556828K	2020
14	14	管理棟	3階	機械室前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556827K	2020
15	15	管理棟	3階	会議室(6)入口	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556849K	2020
16	16	管理棟	3階	会議室(5)入口	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556879K	2020
17	17	管理棟	3階	会議室(10)入口	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556842K	2020
18	18	管理棟	3階	会議室(7)入口	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556897K	2020
19	19	管理棟	3階	ロビー	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072304	2023
20	20	管理棟	3階	ロビー	10		7	加圧式	モリタ宮田	27~21	00468	2022
21	21	エネルギー棟	1階	水糟室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0590855K	2020
22	22	エネルギー棟	1階	水糟室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556898K	2020
23	23	エネルギー棟	2階	倉庫(3)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0601711K	2020
24	24	エネルギー棟	3階	中央監視室	10		7	加圧式	モリタ宮田	27~21	00470	2022
25	25	エネルギー棟	3階	機械室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0593518K	2020
26	26	エネルギー棟	3階	発電機室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0593519K	2020
27	27	エネルギー棟	3階	廊下 空調用	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556888K	2020
28	28	エネルギー棟	3階	廊下	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556841K	2020
29	29	エネルギー棟	3階	電気室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556882K	2020
30	30	エネルギー棟	3階	電気室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0599267K	2020
31	1	守衛所	1階	守衛所正門	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556869K	2020
32	2	守衛所	1階	守衛所正門	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562868K	2020
33	3	守衛所	1階	守衛所4門	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	C168441	2023
34	4	守衛所	1階	守衛所6門	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	C224856	2023
35	5	守衛所	1階	守衛所8門	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556830K	2020
36	6	守衛所	1階	守衛所2門	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562865K	2020
37	1	水産棟	3階	西側テラ-置場	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	668145	2023
38	2	水産棟	3階	西側出入口	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707463	2023
39	3	水産棟	3階	西側機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707257	2023
40	4	水産棟	3階	西側電気室	50			蓄圧式	ハツタ	23~105	004091	2021
41	5	水産棟	3階	広島水産事務所西通路	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658511	2023
42	6	水産棟	3階	食堂	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707425	2023
43	7	水産棟	3階	食堂	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707252	2023
44	8	水産棟	3階	食堂厨房入口	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658566	2023
45	9	水産棟	3階	厨房	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707423	2023
46	10	水産棟	3階	中央通路厨房前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707270	2023
47	11	水産棟	3階	広島水産事務所前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556875K	2020
48	12	水産棟	3階	西側総務部入口前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707431	2023
49	13	水産棟	3階	会議室西側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658524	2023
50	14	水産棟	3階	東側廊下	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658181	2023
51	15	水産棟	3階	東側出入口	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658492	2023
52	16	水産棟	3階	東側電気室	50			蓄圧式	ハツタ	29~1	004087	2021
53	17	水産棟	3階	東側機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707266	2023
54	18	水産棟	3階	東側男子更衣室内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707441	2023
55	19	水産棟	3階	東側広島魚市場前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658565	2023
56	20	水産棟	3階	東側テラ-置場	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658529	2023
57	21	水産棟	3階	広島魚市事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707255	2023
58	22	水産棟	3階	広島魚市事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707447	2023
59	23	水産棟	3階	広島魚市事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658449	2023
60	24	水産棟	3階	広島魚市事務所 湯沸室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658448	2023
61	25	水産棟	3階	広島魚市事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658515	2023
62	26	水産棟	3階	広島水産事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707419	2023
63	27	水産棟	3階	広島水産事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707444	2023
64	28	水産棟	3階	広島水産事務所 湯沸室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707265	2023
65	29	水産棟	3階	広島水産事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707256	2023
66	30	水産棟	3階	湯沸室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707222	2023
67	31	水産棟	3階	広島水産総務部	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658559	2023
68	32	水産棟	3階	広島水産総務部	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707456	2023
69	33	水産棟	3階	魚市場事務所入口前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658516	2023
70	34	水産棟	3階	東側女子更衣室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658154	2023
71	35	水産棟	3階	魚市会議室(事務所内)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707247	2023
72	36	水産棟	3階	東側書庫(倉庫)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658563	2023
73	37	水産棟	3階	東側廊下	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658143	2023
74	38	水産棟	3階	中央機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707470	2023
75	39	水産棟	1階	1.通柱休憩室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707455	2023
76	40	水産棟	1階	3.通柱北	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658505	2023
77	41	水産棟	1階	5.通柱北	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658512	2023
78	42	水産棟	1階	6-7通柱北	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658444	2023

番号	棟別	設置場所	消火器種類				製造会社	型式番号	製造番号	製造年	最終機能点検年月
			A	C	D	E					
79	43	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658560	2023
80	44	水産棟	1階	12			蓄圧式	ハツタ	29~1	658496	2023
81	45	水産棟	1階	11			蓄圧式	ハツタ	29~1	707258	2023
82	46	水産棟	1階	9			蓄圧式	ハツタ	29~1	707234	2023
83	47	水産棟	1階	7			蓄圧式	ハツタ	29~1	658554	2023
84	48	水産棟	1階	5			蓄圧式	ハツタ	29~1	658174	2023
85	49	水産棟	1階	1			蓄圧式	ハツタ	29~1	707421	2023
86	50	水産棟	1階	2			蓄圧式	ハツタ	29~1	707242	2023
87	51	水産棟	1階	西			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	093444K	2019
88	52	水産棟	1階	西			蓄圧式	ハツタ	29~1	707490	2023
89	53	水産棟	1階	4			蓄圧式	ハツタ	29~1	658556	2023
90	54	水産棟	1階	8			蓄圧式	ハツタ	29~1	658493	2023
91	55	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707442	2023
92	56	水産棟	1階	東			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	520024K	2019
93	57	水産棟	1階	東			蓄圧式	ハツタ	29~1	707240	2023
94	58	水産棟	1階	9			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	519916K	2019
95	59	水産棟	1階	14			蓄圧式	ハツタ	29~1	658568	2023
96	60	水産棟	1階	3			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	520041K	2019
97	61	水産棟	1階	8			蓄圧式	ハツタ	29~1	014943	2023
98	62	水産棟	1階	6			蓄圧式	ハツタ	29~1	658521	2023
99	63	水産棟	1階	12			蓄圧式	ハツタ	29~1	319616	2021
100	64	水産棟	1階	110-111			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	003277K	2019
101	65	水産棟	1階	114-115			蓄圧式	ハツタ	29~1	658555	2023
102	66	水産棟	1階	8-9			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0093433K	2019
103	67	水産棟	1階	3			蓄圧式	ハツタ	29~1	658156	2023
104	68	水産棟	1階	6			蓄圧式	ハツタ	29~1	658155	2023
105	69	水産棟	1階	東			蓄圧式	ハツタ	29~1	707263	2023
106	70	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707449	2023
107	71	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707429	2023
108	72	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224874	2023
109	73	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707416	2023
110	74	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707436	2023
111	75	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707250	2023
112	76	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707438	2023
113	77	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707272	2023
114	78	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707472	2023
115	79	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707229	2023
116	80	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707462	2023
117	81	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707443	2023
118	82	水産棟	1階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556826K	2020
119	83	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707412	2023
120	84	水産棟	1階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556887K	2020
121	85	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707231	2023
122	86	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707204	2023
123	87	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707476	2023
124	88	水産棟	2階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	520025K	2019
125	89	水産棟	2階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	482105K	2019
126	90	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707248	2023
127	91	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707430	2023
128	92	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015112	2023
129	93	水産棟	2階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556843K	2020
130	94	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707468	2023
131	95	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015164	2023
132	96	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	207914	2023
133	97	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	208384	2023
134	98	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707259	2023
135	99	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707246	2023
136	100	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707478	2023
137	101	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707448	2023
138	102	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707439	2023
139	103	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707216	2023
140	104	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014939	2023
141	105	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707465	2023
142	106	水産棟	1階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060535K	2022
143	107	水産棟	2階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556834K	2020
144	108	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014944	2023
145	109	水産棟	2階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556876K	2020
146	110	水産棟	1階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556863K	2020
147	111	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707480	2023
148	112	水産棟	1階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0482093K	2019
149	113	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707233	2023
150	114	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707422	2023
151	115	水産棟	2階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556856K	2020
152	116	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014938	2023
153	117	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658501	2023
154	118	水産棟	1階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556854K	2020
155	119	水産棟	2階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707459	2023
156	120	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015181	2023
157	121	水産棟	2階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556895K	2020
158	122	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707264	2023
159	123	水産棟	2階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060185K	2022
160	124	水産棟	1階	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	004219	2023

番号	棟別	設置場所		消火器種類				製造会社	型式番号	製造番号	製造年	最終機能点検年月
				A	C	D	E					
161	125	水産棟	2階	128シーケー	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707433	2023
162	126	水産棟	1階	123シーケー	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015119	2023
163	127	水産棟	2階	123シーケー	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707467	2023
164	128	水産棟	1階	124シーケー	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707482	2023
165	129	水産棟	2階	124シーケー	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707201	2023
166	130	水産棟	1階	119広洋	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707469	2023
167	131	水産棟	2階	119広洋	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707218	2023
168	132	水産棟	1階	120イノクチ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319853	2021
169	133	水産棟	2階	120イノクチ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707450	2023
170	134	水産棟	1階	115イノクチ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707440	2023
171	135	水産棟	2階	115イノクチ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707238	2023
172	136	水産棟	1階	116倉本	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707428	2023
173	137	水産棟	2階	116倉本	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707239	2023
174	138	水産棟	1階	111イノクチ	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	520011K	2019
175	139	水産棟	2階	111イノクチ社長室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707230	2023
176	140	水産棟	1階	112ヒロカン	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707279	2023
177	141	水産棟	2階	112ヒロカン	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707408	2023
178	142	水産棟	1階	108ヒロカン	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707410	2023
179	143	水産棟	2階	108ヒロカン	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707210	2023
180	144	水産棟	1階	107ヒロカン	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707453	2023
181	145	水産棟	2階	107ヒロカン	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707245	2023
182	146	水産棟	1階	103イノクチ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707432	2023
183	147	水産棟	2階	103イノクチ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707460	2023
184	148	水産棟	1階	104角和	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707426	2023
185	149	水産棟	2階	104角和	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707475	2023
186	150	水産棟	1階	105ヒロカン	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556846K	2020
187	151	水産棟	2階	105ヒロカン	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707224	2023
188	152	水産棟	1階	125魚一	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707474	2023
189	153	水産棟	2階	125魚一	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319860	2021
190	1	青果棟	1階	140二井	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556862K	2020
191	2	青果棟	2階	140二井	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562831K	2020
192	3	青果棟	1階	139上田倉人	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562863K	2020
193	4	青果棟	2階	139上田倉人	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562806K	2020
194	5	青果棟	1階	138上田倉人	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556806K	2020
195	6	青果棟	2階	138上田倉人	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556852K	2020
196	7	青果棟	1階	137二井	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556847K	2020
197	8	青果棟	2階	137二井	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556840K	2020
198	9	青果棟	1階	136寺勝	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556865K	2020
199	10	青果棟	2階	136寺勝	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562873K	2020
200	11	青果棟	1階	135坂本	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562838K	2020
201	12	青果棟	2階	135坂本	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556893K	2020
202	13	青果棟	1階	134寺勝	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556867K	2020
203	14	青果棟	2階	134寺勝	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562850K	2020
204	15	青果棟	1階	133木貞	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556857K	2020
205	16	青果棟	2階	133木貞	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556889K	2020
206	17	青果棟	1階	132仁田	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556871K	2020
207	18	青果棟	2階	132仁田	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562872K	2020
208	19	青果棟	1階	131上田	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224859	2023
209	20	青果棟	2階	131上田	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224958	2023
210	21	青果棟	1階	130広商	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616244	2022
211	22	青果棟	2階	130広商	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616222	2022
212	23	青果棟	1階	129寺清	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168437	2023
213	24	青果棟	2階	129寺清	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224914	2023
214	25	青果棟	1階	128寺清	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616180	2022
215	26	青果棟	2階	128寺清	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612808	2022
216	27	青果棟	1階	127古昌	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612812	2022
217	28	青果棟	2階	127古昌	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168423	2023
218	29	青果棟	1階	126大上	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616221	2022
219	30	青果棟	2階	126青果仲卸組合	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612848	2022
220	31	青果棟	1階	125古昌	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616210	2022
221	32	青果棟	2階	125古昌	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616209	2022
222	33	青果棟	1階	124中熊	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616191	2022
223	34	青果棟	2階	124中熊	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616228	2022
224	35	青果棟	1階	123中熊	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612824	2022
225	36	青果棟	2階	123中熊	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616824	2022
226	37	青果棟	1階	122浮田	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658180	2023
227	38	青果棟	2階	122浮田	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616216	2022
228	39	青果棟	1階	121大上	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707407	2023
229	40	青果棟	2階	121大上	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616199	2022
230	41	青果棟	1階	120古田	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616219	2022
231	42	青果棟	2階	120古田	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612840	2022
232	43	青果棟	1階	119浮田	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556872K	2020
233	44	青果棟	2階	119浮田	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612852	2022
234	45	青果棟	1階	118古田	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616169	2022
235	46	青果棟	2階	118古田	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616232	2022
236	47	青果棟	1階	117原	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616171	2022
237	48	青果棟	2階	117原	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612816	2022
238	49	青果棟	1階	116寺清	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612834	2022
239	50	青果棟	2階	116寺清	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616202	2022
240	51	青果棟	1階	115原	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616214	2022
241	52	青果棟	2階	115原	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612815	2022
242	53	青果棟	1階	114共進	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616174	2022

番号	棟別	設置場所	消火器種類				製造会社	型式番号	製造番号	製造年	最終機能点検年月	
			A	C	D	E						
243	54	青果棟	2階	114共進	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616213	2022
244	55	青果棟	1階	113広島食品	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616195	2022
245	56	青果棟	2階	113広島食品	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612839	2022
246	57	青果棟	1階	112原	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616233	2022
247	58	青果棟	2階	112原	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612820	2022
248	59	青果棟	1階	111妙見屋	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612813	2022
249	60	青果棟	2階	111妙見屋	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612835	2022
250	61	青果棟	1階	110原	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616183	2022
251	62	青果棟	2階	110原	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616168	2022
252	63	青果棟	1階	109大上	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616208	2022
253	64	青果棟	2階	109大上	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612851	2022
254	65	青果棟	1階	108鍵本	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616172	2022
255	66	青果棟	2階	108鍵本	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612837	2022
256	67	青果棟	1階	107大上	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658442	2023
257	68	青果棟	2階	107大上	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616224	2022
258	69	青果棟	1階	106仁田	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224714	2023
259	70	青果棟	2階	106仁田	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224963	2023
260	71	青果棟	1階	105大上	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616249	2022
261	72	青果棟	2階	105大上	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616207	2022
262	73	青果棟	1階	104仁田	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616223	2022
263	74	青果棟	2階	104仁田	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616237	2022
264	75	青果棟	1階	103廣本	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	241393K	2019
265	76	青果棟	2階	103廣本	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	241389K	2019
266	77	青果棟	1階	102土井	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612846	2022
267	78	青果棟	2階	102土井	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612821	2022
268	79	青果棟	1階	101廣本	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616181	2022
269	80	青果棟	2階	101廣本	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612811	2022
270	81	青果棟	1階	青果セリ場3柱横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556892K	2020
271	82	青果棟	1階	5通113横 南外壁	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658526	2023
272	83	青果棟	1階	東低温冷蔵庫前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562820K	2020
273	84	青果棟	1階	東低温冷蔵庫前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556874K	2020
274	85	青果棟	1階	西低温冷蔵庫前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556848K	2020
275	86	青果棟	1階	西低温冷蔵庫前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556870K	2020
276	87	青果棟	1階	西低温冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658518	2023
277	88	青果棟	1階	受信盤室外壁面	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562867K	2020
278	89	青果棟	1階	受信盤室前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	562852K	2020
279	90	青果棟	1階	セリ売場10柱	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060442K	2022
280	91	青果棟	1階	105店舗横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060515K	2022
281	92	青果棟	1階	111店舗横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556880K	2020
282	93	青果棟	1階	119店舗横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060523K	2022
283	94	青果棟	1階	127店舗横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060520K	2022
284	95	青果棟	1階	133店舗通路横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060508K	2022
285	96	青果棟	1階	139店舗横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060411K	2022
286	97	青果棟	1階	139横休憩室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060397K	2022
287	98	青果棟	1階	11通135横倉庫内	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060371K	2022
288	99	青果棟	1階	9通129横外壁	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060513K	2022
289	100	青果棟	1階	7通121横外壁	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060449K	2022
290	101	青果棟	1階	6通117南外壁	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060509K	2022
291	102	青果棟	1階	3通107横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060399K	2022
292	103	青果棟	1階	101横休憩室	10			蓄圧式	ミヤタ	26~26	215460K	2016
293	104	青果棟	1階	1通102横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556855K	2020
294	105	青果棟	1階	2通106横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060522K	2022
295	106	青果棟	1階	3通南外壁	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	520013K	2019
296	107	青果棟	1階	4通112横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060502K	2022
297	108	青果棟	1階	5通116横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060516K	2022
298	109	青果棟	1階	6通120横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060410K	2022
299	110	青果棟	1階	7通124横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060372K	2022
300	111	青果棟	1階	8通128横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060503K	2022
301	112	青果棟	1階	9通132横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060498K	2022
302	113	青果棟	1階	10通134横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060416K	2022
303	114	青果棟	1階	12通140横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060526K	2022
304	115	青果棟	1階	東側分電盤室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319749	2021
305	116	青果棟	1階	西側分電盤室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319784	2021
306	117	青果棟	1階	2通中側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319623	2021
307	118	青果棟	1階	3通荷受所前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	520016K	2019
308	119	青果棟	1階	4通中央	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060510K	2022
309	120	青果棟	1階	1通中側外柱横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556835K	2020
310	121	青果棟	1階	6通中央	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060501K	2022
311	122	青果棟	1階	7通中央	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060413K	2022
312	123	青果棟	1階	8通中央	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	060506K	2022
313	124	青果棟	1階	9通中央	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060531K	2022
314	125	青果棟	1階	12通中央	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	556836K	2020
315	126	青果棟	1階	10通中央	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319712	2021
316	127	青果棟	1階	11通中央	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319624	2021
317	128	青果棟	1階	12通中側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319740	2021
318	129	青果棟	1階	11通138横	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707466	2023
319	130	青果棟	1階	10通中側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319737	2021
320	131	青果棟	1階	8通中側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319793	2021
321	132	青果棟	1階	6通中側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	482100K	2019
322	133	青果棟	1階	5通中央	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	520018K	2019
323	134	青果棟	1階	3通中側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	520030K	2019
324	135	青果棟	1階	西側休憩所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319640	2021

番号	棟別	設置場所		消火器種類				製造会社	型式番号	製造番号	製造年	最終機能点検年月
				A	C	D	E					
325	136	青果棟	1階	3通貫荷保管所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224911	2023
326	137	青果棟	1階	5通貫荷保管所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224860	2023
327	138	青果棟	1階	7通貫荷保管所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168396	2023
328	139	青果棟	1階	9通貫荷保管所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168432	2023
329	140	青果棟	1階	11通貫荷保管所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224837	2023
330	141	青果棟	1階	12通貫荷保管所裏	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	160591K	2019
331	142	青果棟	1階	東側休憩所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168431	2023
332	143	青果棟	2階	東側事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224926	2023
333	144	青果棟	2階	西側事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224909	2023
334	145	青果棟	3階	変電設備前通路	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658513	2023
335	146	青果棟	3階	中央通路北側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224910	2023
336	147	青果棟	3階	旧食堂機械室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060511K	2022
337	148	青果棟	3階	旧食堂	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224885	2023
338	149	青果棟	3階	旧食堂	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224884	2023
339	150	青果棟	3階	中央階段防火戸前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224916	2023
340	151	青果棟	3階	東側果実部前通路	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224917	2023
341	152	青果棟	3階	東側屋外	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168425	2023
342	153	青果棟	3階	東側通路広島果実連前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168413	2023
343	154	青果棟	3階	東側通路会長室前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224867	2023
344	155	青果棟	3階	東側機械室前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060400K	2022
345	156	青果棟	3階	東側電気室内	50			蓄圧式	ヤマト	25~1	006062	2022
346	157	青果棟	3階	東側電気室前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060521K	2022
347	158	青果棟	3階	西側湯沸室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224836	2023
348	159	青果棟	3階	東側機械室内	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060450K	2022
349	160	青果棟	3階	東側入口	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168456	2023
350	161	青果棟	3階	中央通路	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224854	2023
351	162	青果棟	3階	中央通路	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224961	2023
352	163	青果棟	3階	西機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319739	2021
353	164	青果棟	3階	東側電気室内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319855	2021
354	165	青果棟	3階	東側通路湯沸室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224871	2023
355	166	青果棟	3階	西側電気室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319613	2021
356	167	青果棟	3階	西側電気室	50			蓄圧式	ヤマト	25~1	005978	2022
357	168	青果棟	3階	西側入口	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168435	2023
358	169	青果棟	3階	西側機械室前通路	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168430	2023
359	170	青果棟	3階	メーター室前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224906	2023
360	171	青果棟	3階	西側通路大会議室前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224913	2023
361	172	青果棟	3階	西側屋外	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224883	2023
362	173	青果棟	1階	キュービクル内東	10			蓄圧式	ミヤタ	26~26	215446K	2016
363	174	青果棟	1階	東側事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168397	2023
364	175	青果棟	1階	西側事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168421	2023
365	1	花き棟	1階	オークション	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0566838K	2020
366	2	花き棟	1階	オークション	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562864K	2020
367	3	花き棟	1階	2通柱(中)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562849K	2020
368	4	花き棟	1階	20通柱(中)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562842K	2020
369	5	花き棟	1階	西北事務所内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658530	2023
370	6	花き棟	1階	西側空調機置場	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658150	2023
371	7	花き棟	1階	西側入口	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556831K	2020
372	8	花き棟	1階	西休憩所	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562838K	2020
373	9	花き棟	1階	西休憩所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658499	2023
374	10	花き棟	1階	西側3通柱	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060529K	2022
375	11	花き棟	1階	西側5通柱	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060512K	2022
376	12	花き棟	1階	西側7通柱	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060517K	2022
377	13	花き棟	1階	西側9通柱	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658514	2023
378	14	花き棟	1階	11通南中柱	10			蓄圧式	モリタ宮田	28~5	103457K	2017
379	15	花き棟	1階	西側中央	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060507K	2022
380	16	花き棟	1階	東分電盤室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319621	2021
381	17	花き棟	1階	メーター室前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556883K	2020
382	18	花き棟	1階	8通柱(中)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319617	2021
383	19	花き棟	1階	5通柱東側	10			蓄圧式	モリタ	28~5	0572156K	2017
384	20	花き棟	1階	西分電盤室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319746	2021
385	21	花き棟	1階	東側階段下	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060445K	2022
386	22	花き棟	1階	西側階段	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	160586K	2019
387	23	花き棟	2階	西休憩所隣上階	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060534K	2022
388	24	花き棟	2階	オークション	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060494K	2022
389	25	花き棟	2階	オークション	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060451K	2022
390	26	花き棟	3階	オークション	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060415K	2022
391	27	花き棟	3階	東側沸騰室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060532K	2022
392	28	花き棟	3階	西側通路西	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060514K	2022
393	29	花き棟	3階	西側通路中	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060505K	2022
394	30	花き棟	3階	西側通路東	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060441K	2022
395	31	花き棟	3階	電気室	50			蓄圧式	ハツタ	23~105	002081	2023
396	32	花き棟	3階	電気室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319788	2021
397	33	花き棟	3階	東機械室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060525K	2022
398	34	花き棟	3階	南湯沸室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060528K	2022
399	35	花き棟	3階	総務部入口	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015130	2023
400	36	花き棟	3階	会計係	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014932	2023
401	37	花き棟	3階	西機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319787	2021
402	38	花き棟	3階	西分電盤室	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616200	2022
403	39	花き棟	3階	西側入口	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	004388	2023
404	40	花き棟	3階	西側入口	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	207933	2023
405	41	花き棟	1階	花一	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	208385	2023
406	42	花き棟	1階	16柱	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060533K	2022

番号	棟別	設置場所	消火器種類				製造会社	型式番号	製造番号	製造年	最終機能点検年月	
			A	C	D	E						
407	43	花き棟	1階	佐伯生花	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060496K	2022
408	44	花き棟	1階	花き商業組合	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072241	2023
409	45	花き棟	1階	13通柱分電盤	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658167	2023
410	46	花き棟	1階	18柱102横	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	006446	2022
411	47	花き棟	1階	花一前	10			蓄圧式	モリタ宮田	28~5	208034K	2017
412	48	花き棟	1階	18柱101横	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014940	2023
413	49	花き棟	1階	出田生花	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658128	2023
414	50	花き棟	1階	出田生花	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072243	2023
415	51	花き棟	1階	佐伯生花	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014926	2023
416	52	花き棟	2階	花一	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015163	2023
417	53	花き棟	2階	佐伯生花	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	208339	2023
418	54	花き棟	2階	出田生花	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	207918	2022
419	55	花き棟	2階	花き商業組合	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072366	2023
420	56	花き棟	3階	花き商業組合	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072109	2023
421	1	関連棟	1階	313	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562819K	2020
422	2	関連棟	1階	313-312	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562835K	2020
423	3	関連棟	1階	309-310	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562857K	2020
424	4	関連棟	1階	310-308	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562837K	2020
425	5	関連棟	1階	305-306	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556860K	2020
426	6	関連棟	1階	306-304	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562859K	2020
427	7	関連棟	1階	301-302	10			蓄圧式	モリタ	28~5	0572158K	2017
428	8	関連棟	1階	302中央通路	10			蓄圧式	モリタ	28~5	0572168K	2017
429	9	関連棟	1階	屋外通路	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562843K	2020
430	10	関連棟	1階	屋外消火栓内	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562805K	2020
431	11	関連棟	1階	224中央通路	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562828K	2020
432	12	関連棟	1階	221-222	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616192	2022
433	13	関連棟	1階	222-220	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616230	2022
434	14	関連棟	1階	217-218	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616241	2022
435	15	関連棟	1階	218-216	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616178	2022
436	16	関連棟	1階	213-214	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0520034K	2019
437	17	関連棟	1階	214-212	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612827	2022
438	18	関連棟	1階	209-210	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616225	2022
439	19	関連棟	1階	210-208	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612819	2022
440	20	関連棟	1階	205-206	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616238	2022
441	21	関連棟	1階	206-204	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616201	2022
442	22	関連棟	1階	201-202	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0520040K	2019
443	23	関連棟	1階	202中央通路	10			蓄圧式	ミヤタ	26~26	0466288K	2016
444	24	関連棟	1階	屋外通路	10			蓄圧式	ミヤタ	26~26	0466287K	2016
445	25	関連棟	1階	112	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612810	2022
446	26	関連棟	1階	109-110	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612845	2022
447	27	関連棟	1階	110-108	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612829	2022
448	28	関連棟	1階	105-106	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616182	2022
449	29	関連棟	1階	106-104	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616250	2022
450	30	関連棟	1階	101-102	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612825	2022
451	31	関連棟	1階	113中央通路	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319798	2021
452	32	関連棟	1階	南電気室	50			蓄圧式	モリタ宮田	27~12	001253	2023
453	33	関連棟	1階	南側事務室(山陽水産)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168428	2023
454	34	関連棟	2階	南側事務室(精算)	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616190	2022
455	35	関連棟	1階	北電気室	50			蓄圧式	モリタ宮田	27~12	001252	2023
456	36	関連棟	1階	北側事務所(青果商組合)	10			蓄圧式	ヤマト	23~341	612836	2023
457	37	関連棟	2階	もみのき保育園	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556839K	2020
458	38	関連棟	2階	もみのき保育園	10			蓄圧式	モリタ	28~5	0572153K	2017
459	39	関連棟	2階	もみのき保育園	10			蓄圧式	モリタ	28~5	0572148K	2017
460	40	関連棟	2階	もみのき保育園	10			蓄圧式	モリタ	28~5	0572141K	2017
461	41	関連棟	2階	101フカバ	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556850K	2020
462	42	関連棟	2階	102(空)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562869K	2020
463	43	関連棟	2階	103鮮寿	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556858K	2020
464	44	関連棟	2階	104鮮寿	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556878K	2020
465	45	関連棟	2階	105三次水産	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616239	2022
466	46	関連棟	2階	106(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015179	2023
467	47	関連棟	2階	107あじかん	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616206	2022
468	48	関連棟	2階	108(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	208340	2023
469	49	関連棟	2階	109マルバヤシ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	208387	2023
470	50	関連棟	1階	109マルバヤシ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	208402	2023
471	51	関連棟	1階	109マルバヤシ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072232	2023
472	52	関連棟	2階	110(空)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0520035K	2019
473	53	関連棟	2階	111(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072115	2023
474	54	関連棟	2階	112(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319743	2021
475	55	関連棟	2階	113山陽水産	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562875K	2020
476	56	関連棟	2階	114江戸っ子	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	208338	2023
477	57	関連棟	2階	115(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072372	2023
478	58	関連棟	2階	116(空)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556844K	2020
479	59	関連棟	2階	117(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014963	2023
480	60	関連棟	2階	118大島たばこ	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616175	2022
481	61	関連棟	2階	119有田鮮魚	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616251	2022
482	62	関連棟	2階	201上森鮮魚店	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612822	2022
483	63	関連棟	2階	202大堀システム	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612831	2022
484	64	関連棟	2階	204エフビコイシダ	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616204	2022
485	65	関連棟	1階	204エフビコイシダ	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612849	2022
486	66	関連棟	2階	205みなと食堂	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616194	2022
487	67	関連棟	2階	206広島魚市場	10			蓄圧式	ヤマト	23~341	612832	2023
488	68	関連棟	2階	207MCN	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556837K	2020

番号	棟別	設置場所	消火器種類				製造会社	型式番号	製造番号	製造年	最終機能点検年月	
			A	C	D	E						
489	69	関連棟	2階	208MCN	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015165	2023
490	70	関連棟	2階	209山豊	10			蓄圧式	モリタ	28~5	0572103K	2017
491	71	関連棟	2階	210リチャーズ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014945	2023
492	72	関連棟	2階	211(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014947	2023
493	73	関連棟	2階	212(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015118	2023
494	74	関連棟	2階	213(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015049	2023
495	75	関連棟	2階	214(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072299	2023
496	76	関連棟	2階	215和	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616184	2022
497	77	関連棟	2階	216はら寿園	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616212	2022
498	78	関連棟	2階	217野間商店	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612830	2022
499	79	関連棟	2階	218はら寿園(倉庫)	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616173	2022
500	80	関連棟	2階	219坂田昆布店	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612817	2022
501	81	関連棟	1階	219坂田昆布店	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616240	2022
502	82	関連棟	2階	220(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072367	2023
503	83	関連棟	2階	221(空)	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562861K	2020
504	84	関連棟	2階	222(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072353	2023
505	85	関連棟	2階	223(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015170	2023
506	86	関連棟	2階	224(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	208388	2023
507	87	関連棟	2階	225小林食品	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	132582	2023
508	88	関連棟	2階	226トサライエカ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015177	2023
509	89	関連棟	2階	227広島魚市場	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014961	2023
510	90	関連棟	2階	228広島魚市場	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015124	2023
511	91	関連棟	2階	229広島魚市場	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072303	2023
512	92	関連棟	2階	230関連組合	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616231	2022
513	93	関連棟	2階	231(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072309	2023
514	94	関連棟	1階	232(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072120	2023
515	95	関連棟	2階	233セイサトウフーズ	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072352	2023
516	96	関連棟	2階	234天狗家食堂	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014934	2023
517	97	関連棟	2階	235(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	072361	2023
518	98	関連棟	2階	236カフェミロ	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616186	2022
519	99	関連棟	2階	237(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015176	2023
520	100	関連棟	2階	238ローハーフロシエト	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616211	2022
521	101	関連棟	2階	239(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015129	2023
522	102	関連棟	2階	240だるま	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612828	2022
523	103	関連棟	2階	301アグリロデュース	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616176	2022
524	104	関連棟	2階	302出田生花	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616198	2022
525	105	関連棟	2階	303アグリロデュース	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	168412	2023
526	106	関連棟	2階	304三種ハーベスト	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612833	2022
527	107	関連棟	2階	305マチャエーン	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224872	2023
528	108	関連棟	2階	306マチャエーン	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616220	2022
529	109	関連棟	1階	307やしき	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616243	2022
530	110	関連棟	2階	308土井青果	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015121	2023
531	111	関連棟	2階	309(空)	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616236	2022
532	112	関連棟	2階	310(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015126	2023
533	113	関連棟	2階	311(空)	10			蓄圧式	モリタ	28~5	0572043K	2017
534	114	関連棟	2階	312西漬	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616197	2022
535	115	関連棟	2階	313全農広島直販	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616179	2022
536	116	関連棟	2階	314(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015117	2023
537	117	関連棟	2階	315三種ハーベスト	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612809	2022
538	118	関連棟	2階	316リラク	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	616242	2022
539	119	関連棟	2階	317(空)	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015479	2023
540	120	関連棟	2階	318万城食品	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612823	2022
541	121	関連棟	1階	319土井青果	10			蓄圧式	ヤマト	27~60~1	612818	2022
542	1	水産冷蔵庫棟	1階	製水棟ポンプ室	10			蓄圧式	モリタ	26~26	215452K	2016
543	2	水産冷蔵庫棟	1階	プラットホーム	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0520014K	2019
544	3	水産冷蔵庫棟	1階	プラットホーム倉庫	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014957	2023
545	4	水産冷蔵庫棟	1階	冷蔵庫棟事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658507	2023
546	5	水産冷蔵庫棟	1階	冷蔵庫棟事務所	10			蓄圧式	モリタ	28~5	572030K	2017
547	6	水産冷蔵庫棟	2階	製水棟蓄電室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707473	2023
548	7	水産冷蔵庫棟	2階	製水棟発電機室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658561	2023
549	8	水産冷蔵庫棟	3階	製水棟機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658551	2023
550	9	水産冷蔵庫棟	3階	製水棟機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658506	2023
551	10	水産冷蔵庫棟	1階	製水棟プラットホーム	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658528	2023
552	11	水産冷蔵庫棟	2階	冷蔵庫棟機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707237	2023
553	12	水産冷蔵庫棟	2階	冷蔵庫棟EV前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707205	2023
554	13	水産冷蔵庫棟	2階	冷蔵庫棟機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658558	2023
555	14	水産冷蔵庫棟	P1階	冷蔵庫棟機械室前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658564	2023
556	15	水産冷蔵庫棟	P1階	冷蔵庫棟EV前	10			蓄圧式	モリタ	28~5	572162K	2017
557	16	水産冷蔵庫棟	P1階	冷蔵庫棟EV前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	015152	2023
558	17	水産冷蔵庫棟	P1階	冷蔵庫棟機械室前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707243	2023
559	18	水産冷蔵庫棟	P1階	冷蔵庫棟機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707451	2023
560	19	水産冷蔵庫棟	P1階	冷蔵庫棟機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658508	2023
561	20	水産冷蔵庫棟	P2階	冷蔵庫棟EV前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658509	2023
562	21	水産冷蔵庫棟	P3階	EV機械室前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658186	2023
563	22	水産冷蔵庫棟	P3階	EV機械室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658525	2023
564	23	水産冷蔵庫棟	1階	作業員詰所横	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014948	2023
565	24	水産冷蔵庫棟	1階	プラットホームELV横	10			蓄圧式	モリタ	28~5	572152K	2017
566	25	水産冷蔵庫棟	2階	電気室	50			蓄圧式	ヤマト	25~1	002358	2019
567	1	水産倉庫加工場	1階	倉庫側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0519929K	2019
568	2	水産倉庫加工場	1階	倉庫側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556896K	2020
569	3	水産倉庫加工場	1階	倉庫側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562874K	2020
570	4	水産倉庫加工場	1階	倉庫側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0519915K	2019

番号	棟別	設置場所		消火器種類				製造会社	型式番号	製造番号	製造年	最終機能点検年月	
				A	C	D	E						
571	5	水産倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658163	2023	
572	6	水産倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0093443K	2019	
573	7	水産倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0520017K	2019	
574	8	水産倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0519979K	2019	
575	1	青果倉庫加工場	1階	倉庫側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562830K	2020	
576	2	青果倉庫加工場	1階	倉庫側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319614	2021	
577	3	青果倉庫加工場	1階	倉庫側	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0482112K	2019	
578	4	青果倉庫加工場	1階	倉庫側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319859	2021	
579	5	青果倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319625	2021	
580	6	青果倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319615	2021	
581	7	青果倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319802	2021	
582	8	青果倉庫加工場	1階	電気室	50			蓄圧式	ハツタ	23~105	002082	2023	
583	9	青果倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319626	2021	
584	10	青果倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319792	2021	
585	11	青果倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658552	2023	
586	12	青果倉庫加工場	1階	加工場側	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319791	2021	
587	13	青果倉庫加工場	1階	二井商店	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658517	2023	
588	1	青果冷蔵庫棟	1階	事務室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562871K	2020	
589	2	青果冷蔵庫棟	1階	機械室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562856K	2020	
590	3	青果冷蔵庫棟	1階	機械室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060518K	2022	
591	4	青果冷蔵庫棟	1階	機械室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060469K	2022	
592	5	青果冷蔵庫棟	1階	16冷蔵庫前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	056859K	2020	
593	6	青果冷蔵庫棟	1階	15冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658557	2023	
594	7	青果冷蔵庫棟	1階	12冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658144	2023	
595	8	青果冷蔵庫棟	1階	14冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319809	2021	
596	9	青果冷蔵庫棟	1階	7冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658553	2023	
597	10	青果冷蔵庫棟	1階	1冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658527	2023	
598	11	青果冷蔵庫棟	1階	19冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319806	2021	
599	12	青果冷蔵庫棟	1階	電気室	50			蓄圧式	ハツタ	23~105	002083	2023	
600	13	青果冷蔵庫棟	1階	24冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319622	2021	
601	14	青果冷蔵庫棟	1階	32冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319851	2021	
602	15	青果冷蔵庫棟	1階	26冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658510	2023	
603	16	青果冷蔵庫棟	1階	27冷蔵庫前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0556901K	2020	
604	17	青果冷蔵庫棟	1階	23冷蔵庫前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562855K	2020	
605	18	青果冷蔵庫棟	1階	29冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319748	2021	
606	1	バナナ加工場	1階	事務所北	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562870K	2020	
607	2	バナナ加工場	1階	B8冷蔵庫横	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319803	2021	
608	3	バナナ加工場	1階	B1冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319741	2021	
609	4	バナナ加工場	1階	機械室前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658450	2023	
610	5	バナナ加工場	1階	電気室	50			蓄圧式	ハツタ	23~105	002080	2023	
611	6	バナナ加工場	1階	事務所南	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319785	2021	
612	7	バナナ加工場	1階	機械室内A	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060495K	2022	
613	8	バナナ加工場	1階	機械室内A	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	0060519K	2022	
614	9	バナナ加工場	1階	電気室前	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060524K	2022	
615	10	バナナ加工場	1階	B16冷蔵庫前	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319804	2021	
616	1	廃棄物処理場	1階	集積場	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658170	2023	△
617	2	廃棄物処理場	1階	事務室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658503	2023	△
618	3	廃棄物処理場	1階	集積場	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0482102K	2019	△
619	4	廃棄物処理場	1階	集積場	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0520019K	2019	△
620	5	廃棄物処理場	1階	屋外	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319789	2021	△
621	6	廃棄物処理場	1階	屋外	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319795	2021	△
622	1	汚水処理場	1階	事務室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562866K	2020	
623	2	汚水処理場	1階	通路	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319801	2021	
624	3	汚水処理場	2階	発電機室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0060497K	2022	
625	4	汚水処理場	2階	発電機室	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319632	2021	
626	5	汚水処理場	2階	電気室	50			蓄圧式	ハツタ	23~105	002084	2023	
627	1	屋外駐車場	1階	東側駐車場内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224866	2023	
628	2	屋外駐車場	1階	駐車場内	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	056845K	2020	
629	3	屋外駐車場	1階	駐車場内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319618	2021	
630	4	屋外駐車場	1階	駐車場内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319745	2021	
631	5	屋外駐車場	1階	駐車場内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319738	2021	
632	6	屋外駐車場	1階	駐車場内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319808	2021	
633	7	屋外駐車場	1階	西側駐車場内	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0482103K	2019	
634	8	屋外駐車場	1階	駐車場内	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	056868K	2020	
635	9	屋外駐車場	1階	駐車場内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319799	2021	
636	10	屋外駐車場	1階	駐車場内	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	056851K	2020	
637	11	屋外駐車場	1階	駐車場内	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319786	2021	
638	12	屋外駐車場	1階	駐車場内	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	056873K	2020	
639	1	共同配送	1階	事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319612	2021	
640	2	共同配送	1階	事務所	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	319790	2021	
641	3	共同配送	1階	冷蔵室	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0562832K	2020	
642	1	立体駐車場	1階	A地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658498	2023	
643	2	立体駐車場	1階	A地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224964	2023	
644	3	立体駐車場	1階	A地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224870	2023	
645	4	立体駐車場	1階	A地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224794	2023	
646	5	立体駐車場	1階	A地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224907	2023	
647	6	立体駐車場	1階	A地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	014929	2023	
648	7	立体駐車場	1階	B地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224869	2023	
649	8	立体駐車場	1階	B地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	224865	2023	
650	9	立体駐車場	1階	B地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658495	2023	
651	10	立体駐車場	1階	B地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658520	2023	
652	11	立体駐車場	1階	B地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658502	2023	


番号	棟別	設置場所		消火器種類				製造会社	型式番号	製造番号	製造年	最終機能 点検年月
				A	C	D	E					
653	12	立体駐車場	1階	B地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658445	2023
654	13	立体駐車場	1階	C地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658567	2023
655	14	立体駐車場	1階	C地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658179	2023
656	15	立体駐車場	1階	C地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658500	2023
657	16	立体駐車場	1階	C地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	658489	2023
658	17	立体駐車場	1階	C地区	10			蓄圧式	ハツタ	29~1	707220	2023
659	1	空箱回収作業所	1階	事務所前		6		蓄圧式	ハツタ	23~307	000826	2024
660	2	空箱回収作業所	1階	倉庫		6		蓄圧式	ハツタ	23~307	000821	2024
661	3	空箱回収作業所	1階	倉庫		6		蓄圧式	ハツタ	23~307	000831	2024
662	4	空箱回収作業所	1階	倉庫	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0851069K	2024
663	5	空箱回収作業所	1階	倉庫	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0850993K	2024
664	6	空箱回収作業所	中2階	倉庫		6		蓄圧式	ハツタ	23~307	000817	2024
665	7	空箱回収作業所	1階	倉庫		6		蓄圧式	ハツタ	23~307	000820	2024
666	8	空箱回収作業所	1階	倉庫	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0848555K	2024
667	9	空箱回収作業所	1階	倉庫	10			蓄圧式	モリタ宮田	29~7	0851060K	2024
668	10	空箱回収作業所	1階	倉庫		6		蓄圧式	ハツタ	23~307	000819	2024

※●: 機器点検のみ実施
△: 総合点検のみ実施

番号	棟別	棟名	階	設置場所	※種別	使用圧 (MPa)	長さ (m)	呼称 (mm)	製造会社	型式	製造年	備考(耐圧試験実施年度)
1	1	管理・エネ棟	1	管理棟北	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
2	2	管理・エネ棟	1	管理棟北	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
3	3	管理・エネ棟	1	管理棟南	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
4	4	管理・エネ棟	1	管理棟南	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
5	5	管理・エネ棟	1	エネ棟	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
6	6	管理・エネ棟	1	エネ棟	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
7	7	管理・エネ棟	2	管理棟北	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
8	8	管理・エネ棟	2	管理棟北	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
9	9	管理・エネ棟	2	管理棟南	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
10	10	管理・エネ棟	2	管理棟南	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
11	11	管理・エネ棟	2	エネ棟	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
12	12	管理・エネ棟	2	エネ棟	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
13	13	管理・エネ棟	3	管理棟北	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
14	14	管理・エネ棟	3	管理棟北	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
15	15	管理・エネ棟	3	管理棟南	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
16	16	管理・エネ棟	3	管理棟南	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
17	17	管理・エネ棟	3	エネ棟	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
18	18	管理・エネ棟	3	エネ棟	A	0.7	15	40	ヨコイ	29-36	2011	2022
19	1	水産屋内	3	広島水産 西	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
20	2	水産屋内	3	広島水産 西	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
21	3	水産屋内	3	広島水産 中	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
22	4	水産屋内	3	広島水産 中	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
23	5	水産屋内	3	広島水産 東	A	0.7	15	40	サクラ	63-11	2011	2022
24	6	水産屋内	3	広島水産 東	A	0.7	15	40	サクラ	63-11	2011	2022
25	7	水産屋内	3	魚市 西	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
26	8	水産屋内	3	魚市 西	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
27	9	水産屋内	3	魚市 中	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
28	10	水産屋内	3	魚市 中	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
29	11	水産屋内	3	魚市 東	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
30	12	水産屋内	3	魚市 東	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
31	1	水産屋外	1	北西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
32	2	水産屋外	1	北西	B	0.9	20	65	ヨコイ	20-36	2011	2022
33	3	水産屋外	1	北中	B	0.9	20	65	ヨコイ	20-36	2011	2022
34	4	水産屋外	1	北中	B	0.9	20	65	ヨコイ	20-36	2011	2022
35	5	水産屋外	1	北東	B	0.9	20	65	ヨコイ	20-36	2011	2022
36	6	水産屋外	1	北東	B	0.9	20	65	ヨコイ	20-36	2011	2022
37	7	水産屋外	1	南西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
38	8	水産屋外	1	南西	B	0.9	20	65	ヨコイ	20-11	2011	2022
39	9	水産屋外	1	南西中	B	0.9	20	65	ヤマト	17-1	2006	2022
40	10	水産屋外	1	南西中	B	0.9	20	65	ヤマト	17-1	2006	2022
41	11	水産屋外	1	南東中	B	0.9	20	65	ヤマト	17-1	2009	2022
42	12	水産屋外	1	南東中	B	0.9	20	65	ヨコイ	20-36	2011	2022
43	13	水産屋外	1	南東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
44	14	水産屋外	1	南東	B	0.9	20	65	ヨコイ	20-11	2011	2022
45	1	青果屋内	3	広島 西	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
46	2	青果屋内	3	広島 西	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
47	3	青果屋内	3	広島 中	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
48	4	青果屋内	3	広島 中	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
49	5	青果屋内	3	広島 東	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
50	6	青果屋内	3	広島 東	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
52	8	青果屋内	3	広島 西	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
53	9	青果屋内	3	広島 中	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
54	10	青果屋内	3	広島 中	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
55	11	青果屋内	3	広島 東	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
56	12	青果屋内	3	広島 東	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
57	1	青果屋外	1	南東	B	0.9	20	65	ヤマト	17-1	2006	2022
58	2	青果屋外	1	南東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
59	3	青果屋外	1	南中	B	0.9	20	65	ヨコイ	21-11	2011	2022
60	4	青果屋外	1	南中	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
61	5	青果屋外	1	南西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
62	6	青果屋外	1	南西	B	0.9	20	65	ヤマト	17-1	2006	2022
63	7	青果屋外	1	中央西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
64	8	青果屋外	1	中央西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
65	9	青果屋外	1	中央西中	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
66	10	青果屋外	1	中央西中	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
67	11	青果屋外	1	中央東中	B	0.9	20	65	ヨコイ	21-11	2011	2022
68	12	青果屋外	1	中央東中	B	0.9	20	65	ヨコイ	21-11	2011	2022
73	17	青果屋外	1	北西中	B	0.9	20	65	ヨコイ	21-11	2011	2022
74	18	青果屋外	1	北西中	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
75	19	青果屋外	1	北東中	B	0.9	20	65	ヤマト	17-1	2006	2022
76	20	青果屋外	1	北東中	B	0.9	20	65	ヤマト	17-1	2006	2022
77	21	青果屋外	1	北東	B	0.9	20	65	ヨコイ	21-11	2011	2022
78	22	青果屋外	1	北東	B	0.9	20	65	ヨコイ	21-11	2011	2022
79	1	花き屋内	3	北西	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
80	2	花き屋内	3	北西	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
81	3	花き屋内	3	北中	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
82	4	花き屋内	3	北中	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
83	5	花き屋内	3	北東	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
84	6	花き屋内	3	北東	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
85	7	花き屋内	3	南西	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022

番号	棟別	棟名	階	設置場所	※種別	使用圧 (MPa)	長さ (m)	呼称 (mm)	製造会社	型式	製造年	備考(耐圧試験実施年度)
86	8	花き屋内	3	南西	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
89	1	花き屋内	3	南東	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
90	12	花き屋内	3	南東	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
91	1	花き屋外	1	北西	B	0.9	20	65	サクラ	53-18-2	2011	2022
92	2	花き屋外	1	北西	B	0.9	20	65	アシモリ	10-14	2001	2022
94	4	花き屋外	1	北中	B	0.9	20	65	ヨコイ	21-11	2011	2022
97	7	花き屋外	1	南西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
99	9	花き屋外	1	南中	B	0.9	20	65	サクラ	53-18-2	2011	2022
100	10	花き屋外	1	南中	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
101	11	花き屋外	1	南東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
102	12	花き屋外	1	南東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
103	1	関連	1	北	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
104	2	関連	1	北	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
105	3	関連	1	北中西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
106	4	関連	1	北中西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
107	5	関連	1	北中東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
108	6	関連	1	北中東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
109	7	関連	1	南中西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
110	8	関連	1	南中西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
111	9	関連	1	南中東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
112	10	関連	1	南中東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
113	11	関連	1	南	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
114	12	関連	1	南	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
115	1	水産冷蔵	1	製水棟	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
116	2	水産冷蔵	1	製水棟	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
117	3	水産冷蔵	1	冷蔵庫棟南	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
118	4	水産冷蔵	1	冷蔵庫棟南	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
119	5	水産冷蔵	1	冷蔵庫棟南	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
120	6	水産冷蔵	1	冷蔵庫棟北	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
121	7	水産冷蔵	1	冷蔵庫棟北	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
122	8	水産冷蔵	1	冷蔵庫棟北	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
123	9	水産冷蔵	2	製水棟	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
124	10	水産冷蔵	2	製水棟	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
125	11	水産冷蔵	2	冷蔵庫棟南	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
126	12	水産冷蔵	2	冷蔵庫棟南	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
127	13	水産冷蔵	2	冷蔵庫棟南	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
128	14	水産冷蔵	2	冷蔵庫棟北	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
129	15	水産冷蔵	2	冷蔵庫棟北	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
130	16	水産冷蔵	2	冷蔵庫棟北	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
131	17	水産冷蔵	3	製水棟	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
132	18	水産冷蔵	3	製水棟	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
133	19	水産冷蔵	3	冷蔵庫棟南	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
134	20	水産冷蔵	3	冷蔵庫棟南	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
135	21	水産冷蔵	3	冷蔵庫棟南	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
136	22	水産冷蔵	3	冷蔵庫棟中	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
137	23	水産冷蔵	3	冷蔵庫棟中	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
138	24	水産冷蔵	3	冷蔵庫棟北	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
139	25	水産冷蔵	3	冷蔵庫棟北	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
140	26	水産冷蔵	3	冷蔵庫棟北	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
141	27	水産冷蔵	R	R階	A	0.7	15	40	ヤマト	16-4	2006	2022
142	28	水産冷蔵	R	R階	A	0.7	15	40	ヨコイ	20-36	2011	2022
143	1	水産倉庫	1	東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
144	2	水産倉庫	1	東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
145	3	水産倉庫	1	西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
147	1	青果倉庫	1	西	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
149	3	青果倉庫	1	東	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
150	4	青果倉庫	1	東	B	0.9	20	65	ヨコイ	21-11	2011	2022
153	1	青果冷蔵	1	北	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
154	2	青果冷蔵	1	北	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
155	3	青果冷蔵	1	中	B	0.9	20	65	ヨコイ	21-11	2011	2022
156	4	青果冷蔵	1	中	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
159	1	バナナ	1	北	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
160	2	バナナ	1	北	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
161	3	バナナ	1	南	B	0.9	20	65	サクラ	54-5-2	2006	2022
162	4	バナナ	1	南	B	0.9	20	65	ヨコイ	21-11	2011	2022

※A: 屋内消火栓用 B: 屋外消火栓用

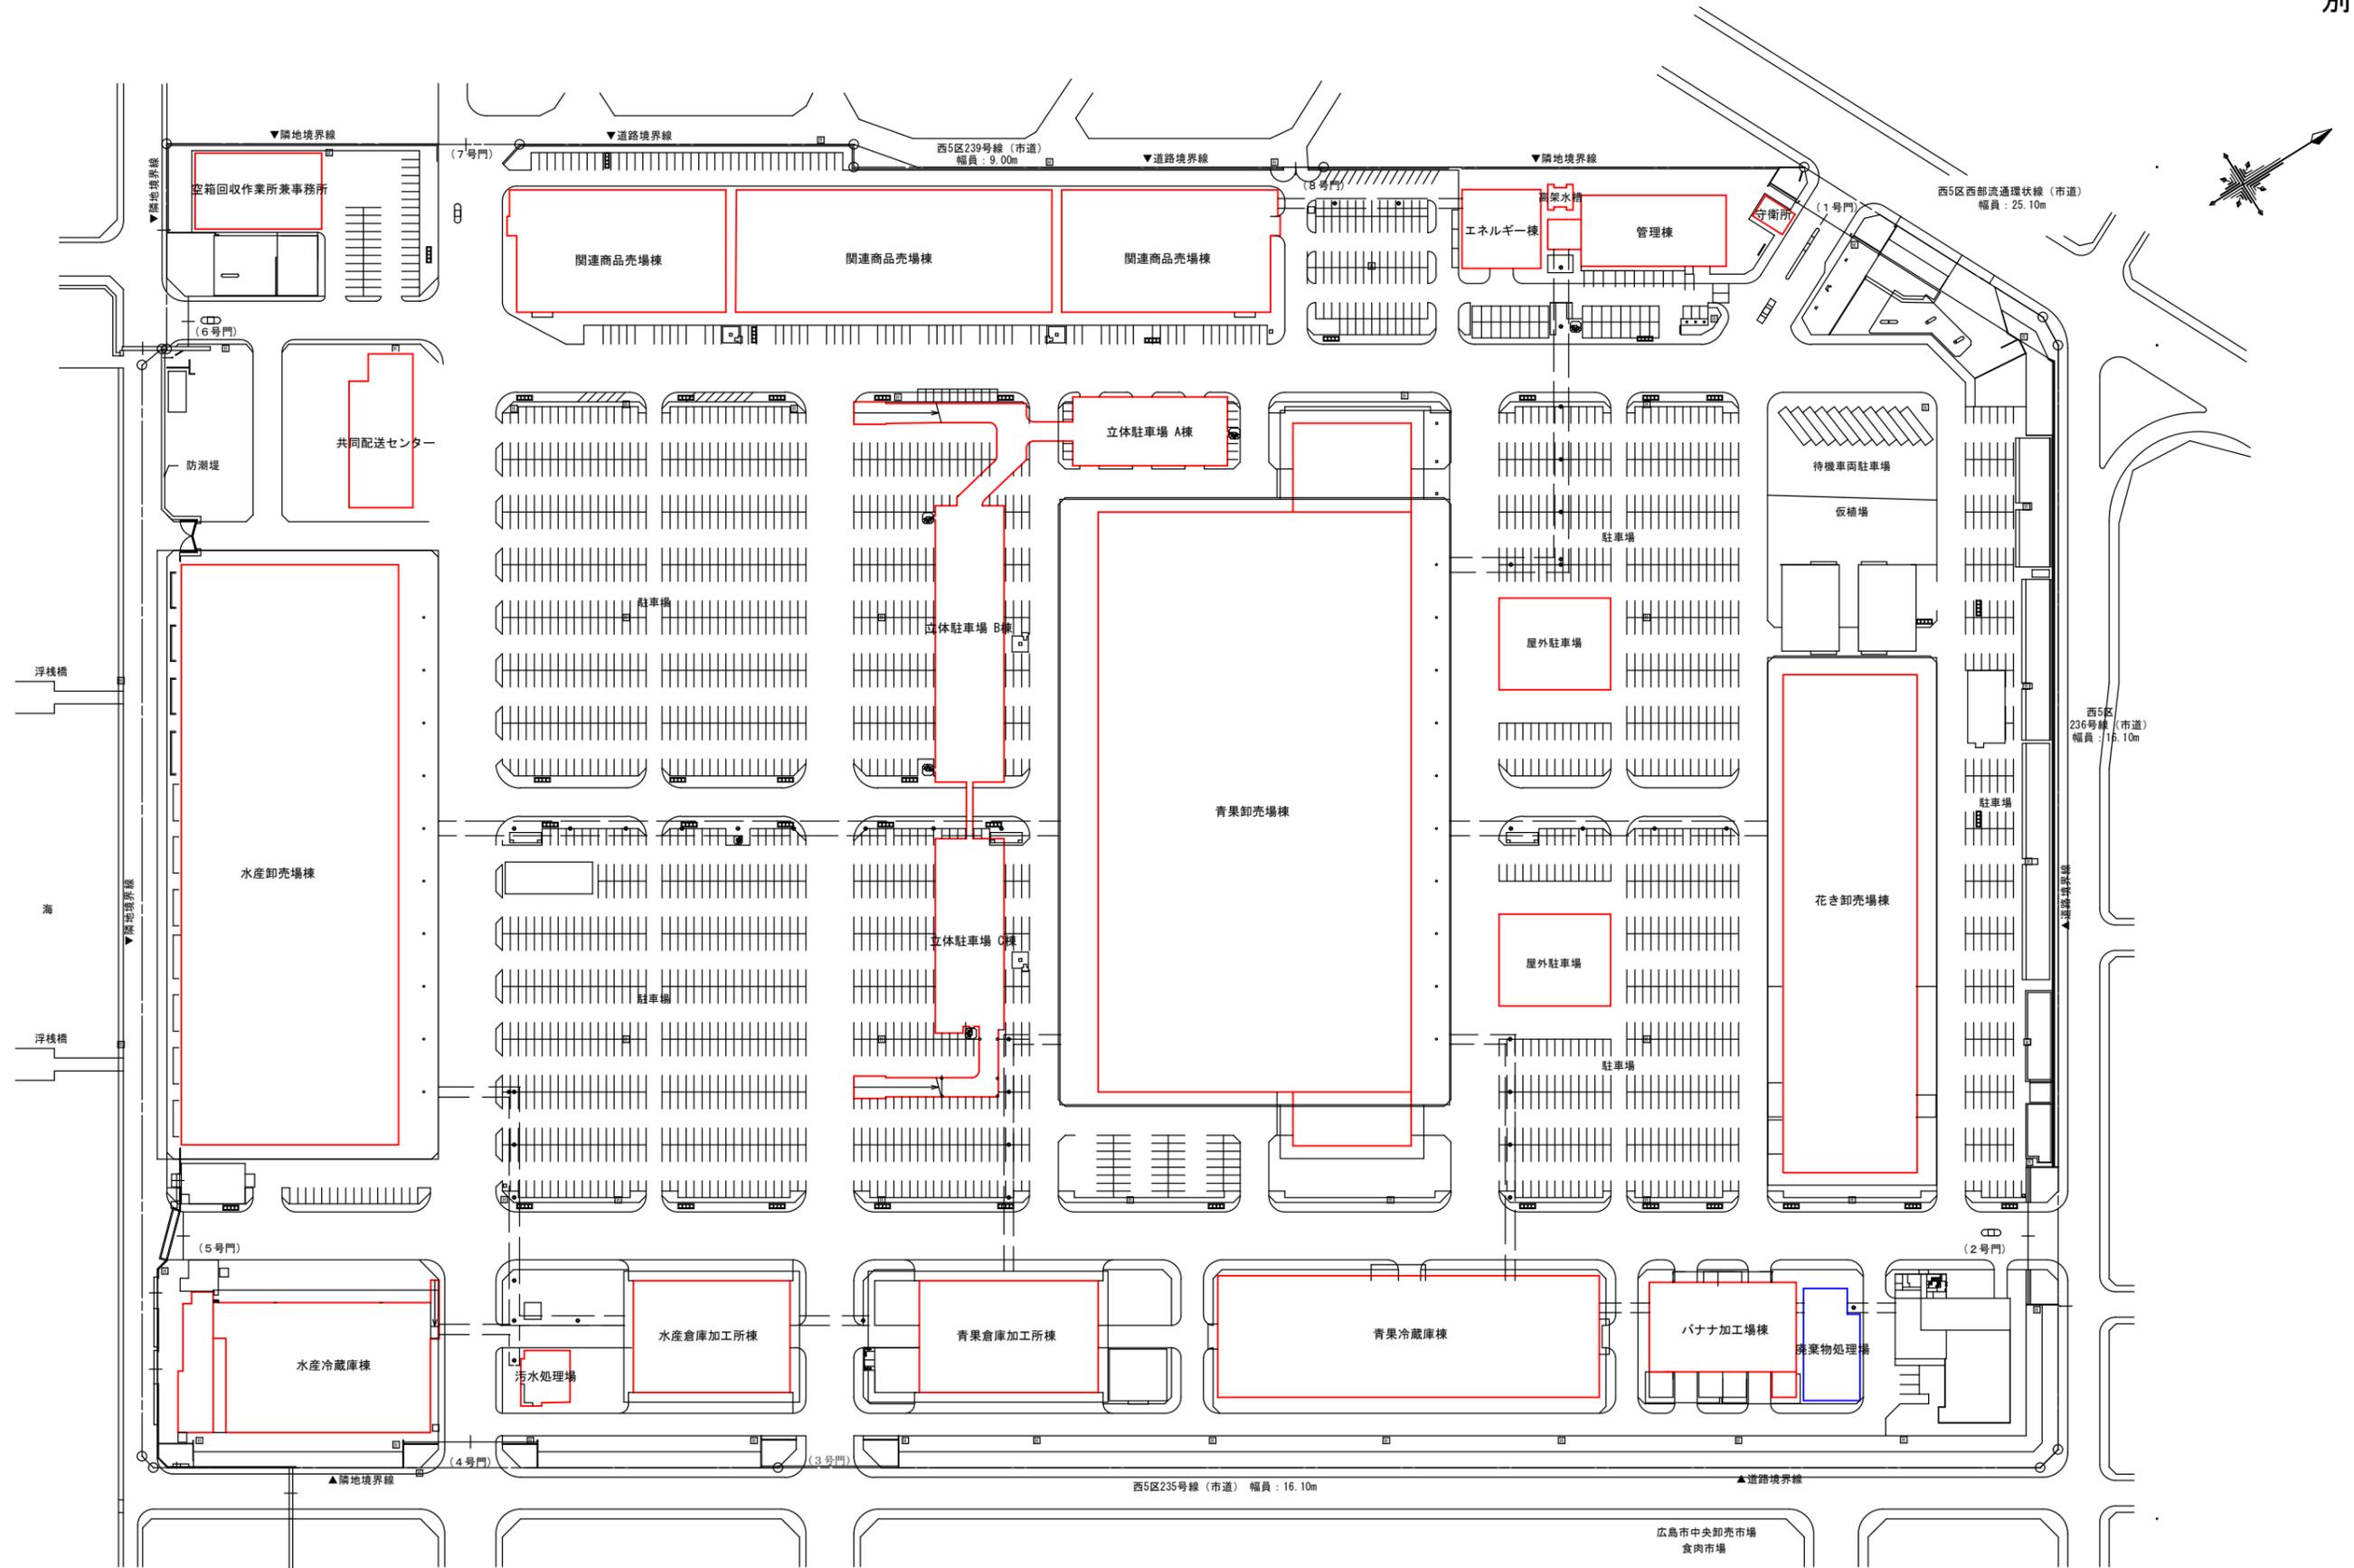

: 総合点検 (機器点検含む) ・ 機器点検対象範囲

: 総合点検 (機器点検含む) のみ実施