
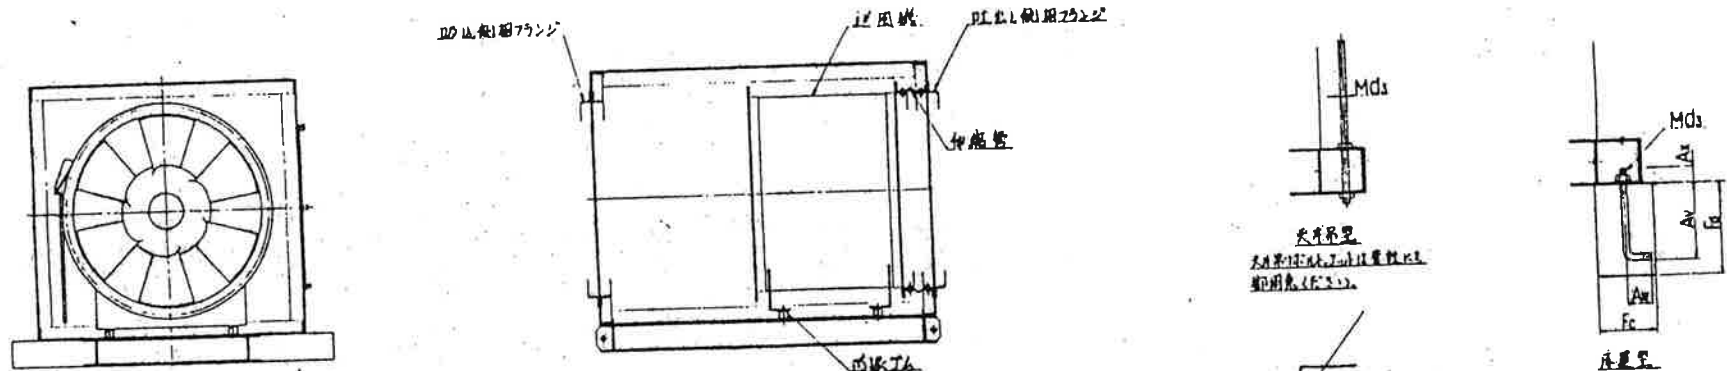


【別紙（既設排気ファン仕様）】

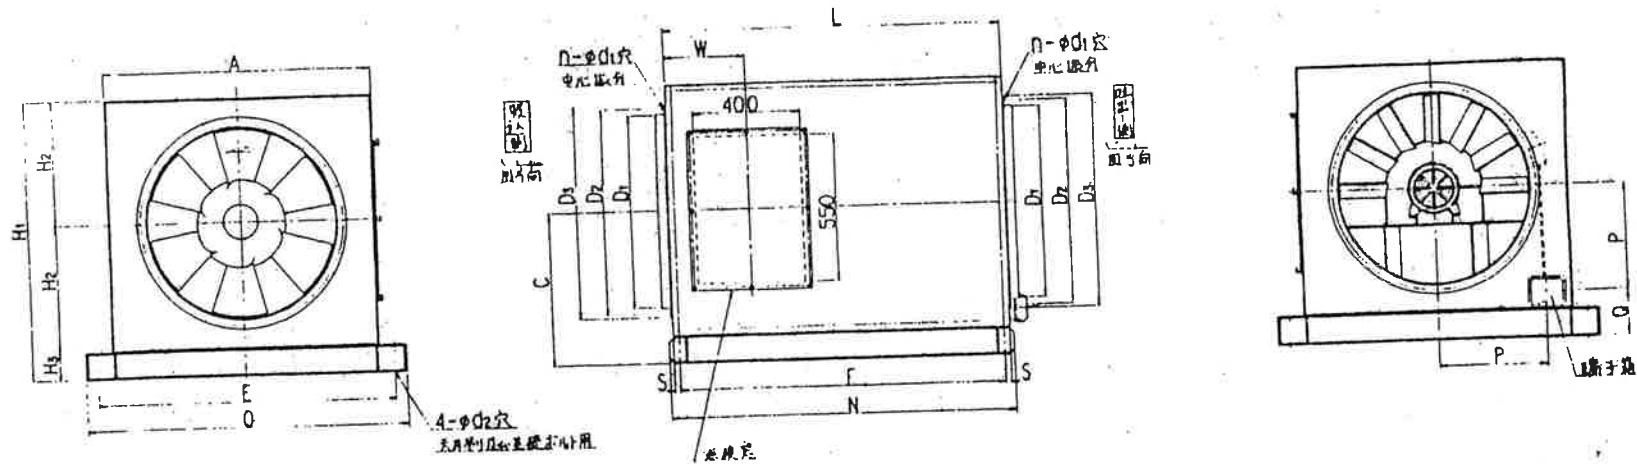

																														19. 8											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(48-340-006)

送風機試験成績表 Test Records

御注文主 : 御中

試験日: 63年05月10日
Date MAY-10-63

型番 : P8938145

承認者 : 奥村 昌俊
Approved M. Okumura

機名 : NO-7 AIM

試験者 : 山中 烈
Tested I. Yamanaka


規定要項 : 374.8 m³/min X 44.0 (Ps.) X 1735 rpm X 7.500 kW
Requirements 22490.0 m³/h 吸込状態: 温度 20°C, Humidity 65 % 大気圧 760 mmHg, 比重量 1.2 kg/m³
Suc. Condition Temperature

電動機要項 : 440 V X 13.10 A X 1740 rpm X 7.500 kW (付属) 荏原
Motor Perform Attached EBARA

試験 番号 Test	送風機			Fan			電動機			Motor		
	風量 Capacity	静圧 Static Press.	動圧 Dynamic Press.	全圧 Total Press.	効率 Eff.	電圧 Volts	電流 Current	入力 Input	効率 Eff.	出力 Output		
No.	m ³ /min	mmAq	mmAq	mmAq	%	V	A	kW	%	kW		
1	0.0	143.4	0.0	143.4	0.0	440	14.65	9.563	90.2	8.630		
2	107.7	91.8	1.3	93.1	28.7	440	10.28	6.311	90.3	5.701		
3	215.4	58.8	5.2	64.0	46.3	440	9.21	5.416	89.9	4.870		
4	323.2	71.5	11.7	83.2	64.7	440	11.79	7.500	90.5	6.788		
5	430.9	48.0	20.8	68.8	72.0	440	11.70	7.431	90.5	6.725		
6	538.6	5.7	32.6	38.3	53.8	440	11.05	6.931	90.5	6.270		
7												
8												

(60) Hz, $\gamma = (1.200) \text{ kg/m}^3$, 吐出し口 (ϕ 704), Pitot Tube
Delivery Size

備考
Remarks C-60702-7910

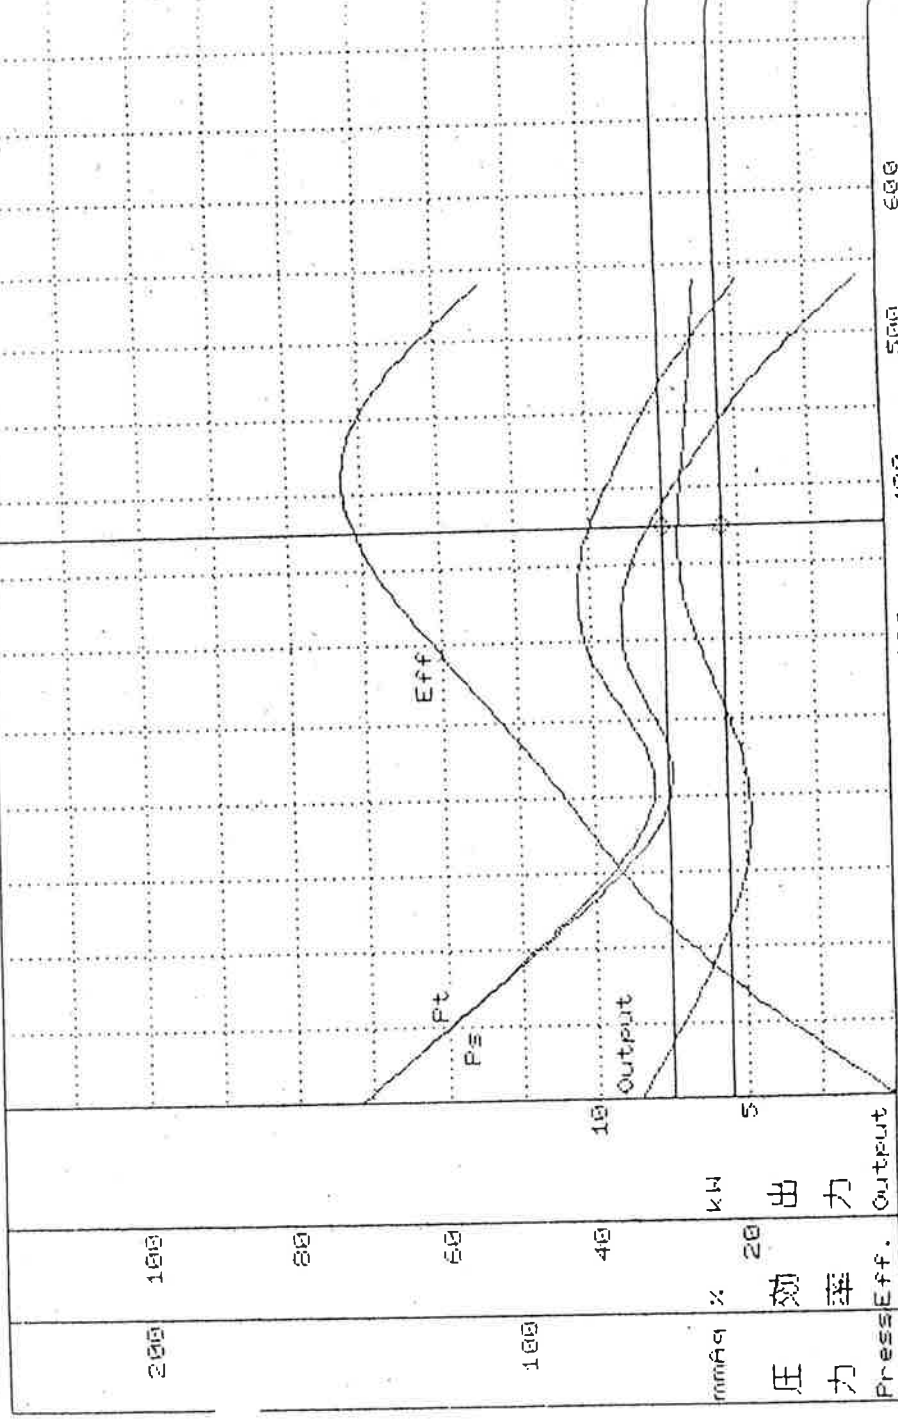

風量: m³/min CAPACITY
圧力: mmAq
効率: %
出力: kW
株式会社 荏原製作所 EBARA CORPORATION
FE-2
17

送風機騒音スペクトル

FAN NOISE SPECTRUM

FOR MESSRS.


殿 分類番号 FE-2

製造番号
MFG. NO.


機名
TYPE NO. 7 A1MU

要項
REQUIREMENTS

22490^{m³/h} × 44^{mmAq} (Ps) × 1735^{r.p.m.} × 7.5^{kW} 20°C 空気

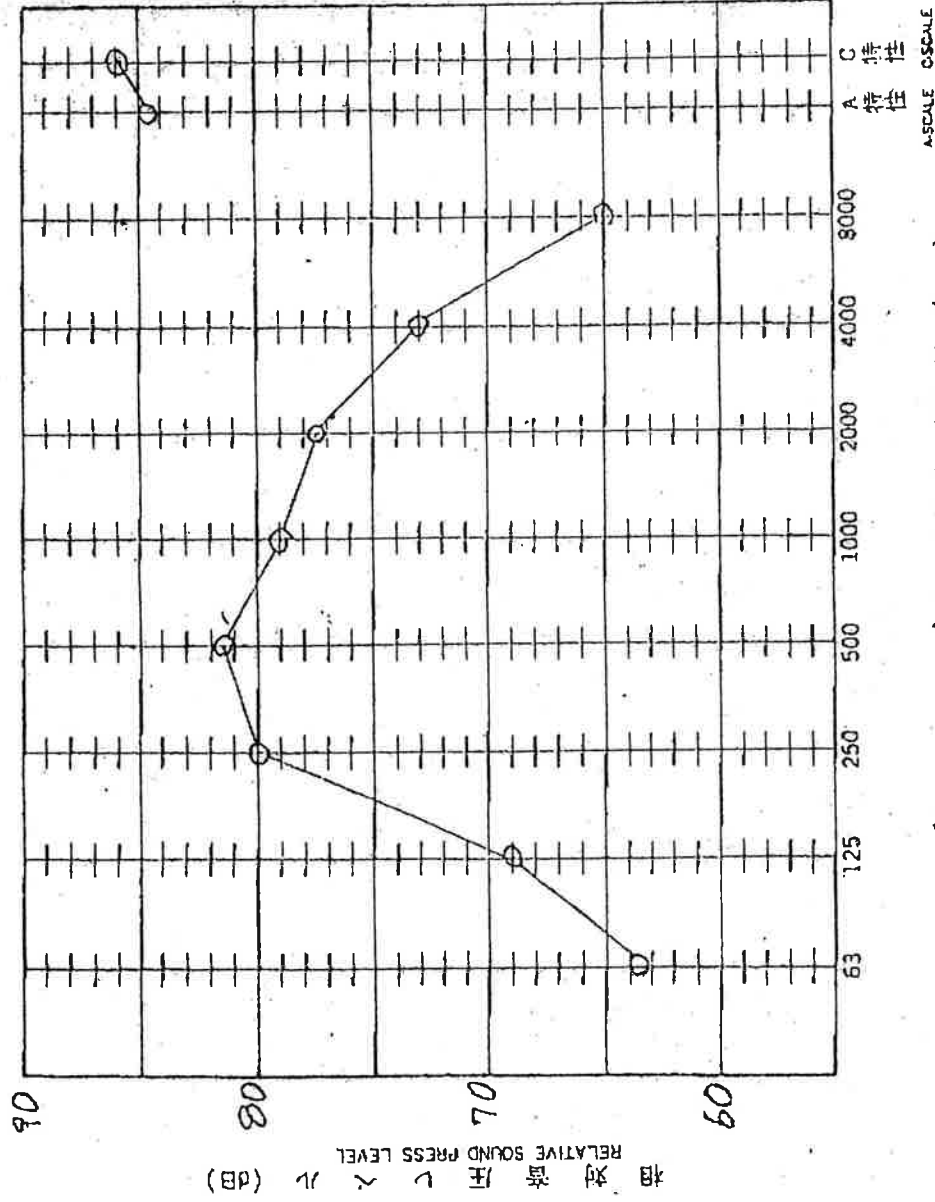

1. 測定位置 MEASURING POINT

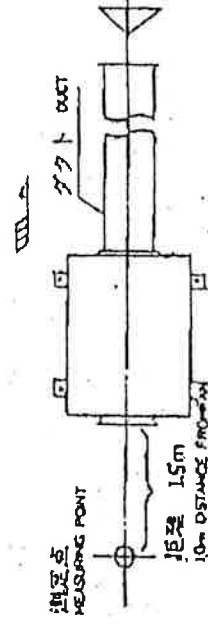

2. 測定位置における騒音レベル
FAN NOISE LEVEL AT MEASURING POINT

A 特性 A SCALE 84.5 dB(A)

C 特性 C SCALE 86 dB(C)

※ A 特性騒音レベルは、特性曲線中の吸込口騒音値です。
FAN NOISE LEVEL (A SCALE): FAN INLET NOISE LEVEL IN CHARACTERISTIC CURVE

汎用機器開発部

承認	担当



EBARA

EBARA CORPORATION